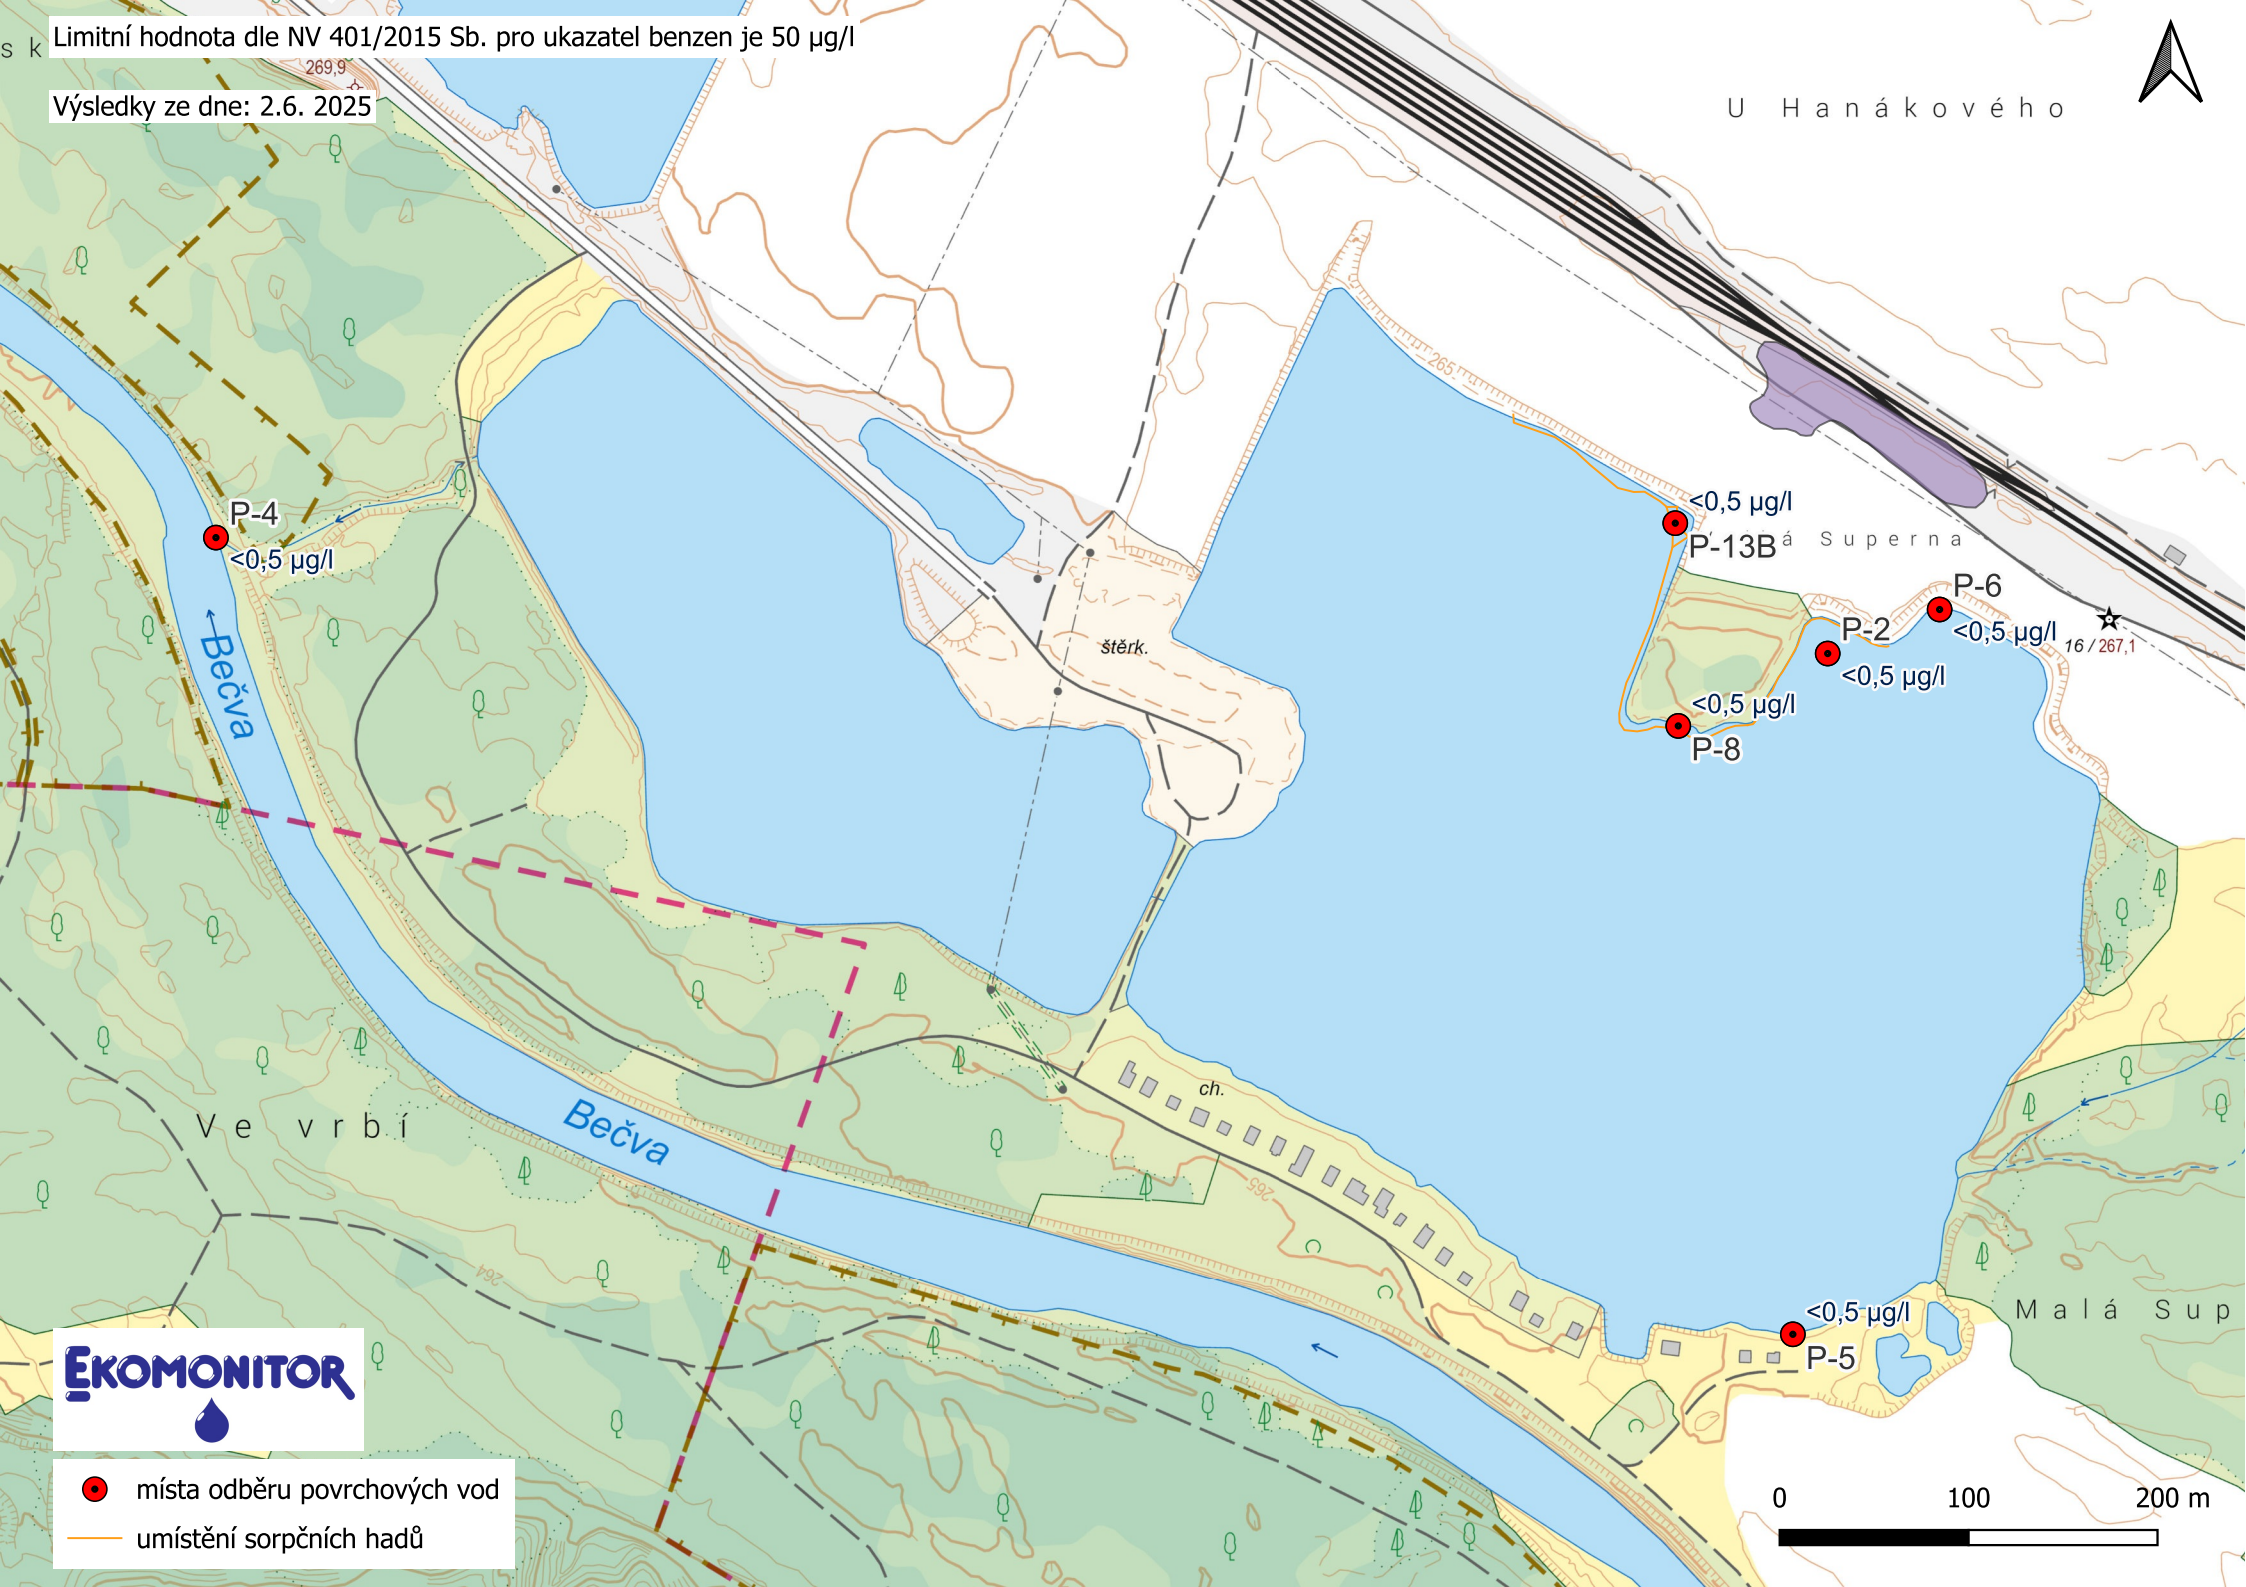
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
Výsledky ze dne: 2.6. 2025
U Hanákového
P-4
<0,5 µg/l
Bečva
štěrk.
<0,5 µg/l
P-13B
á Superna
P-6
P-2
<0,5 µg/l
<0,5 µg/l
<0,5 µg/l
P-8
16 / 267,1
ch.
Ve vrbí
Bečva
<0,5 µg/l
P-5
Malá Sup
EKOMONITOR
místa odběru povrchových vod
umístění sorpčních hadů
0
100
200 m