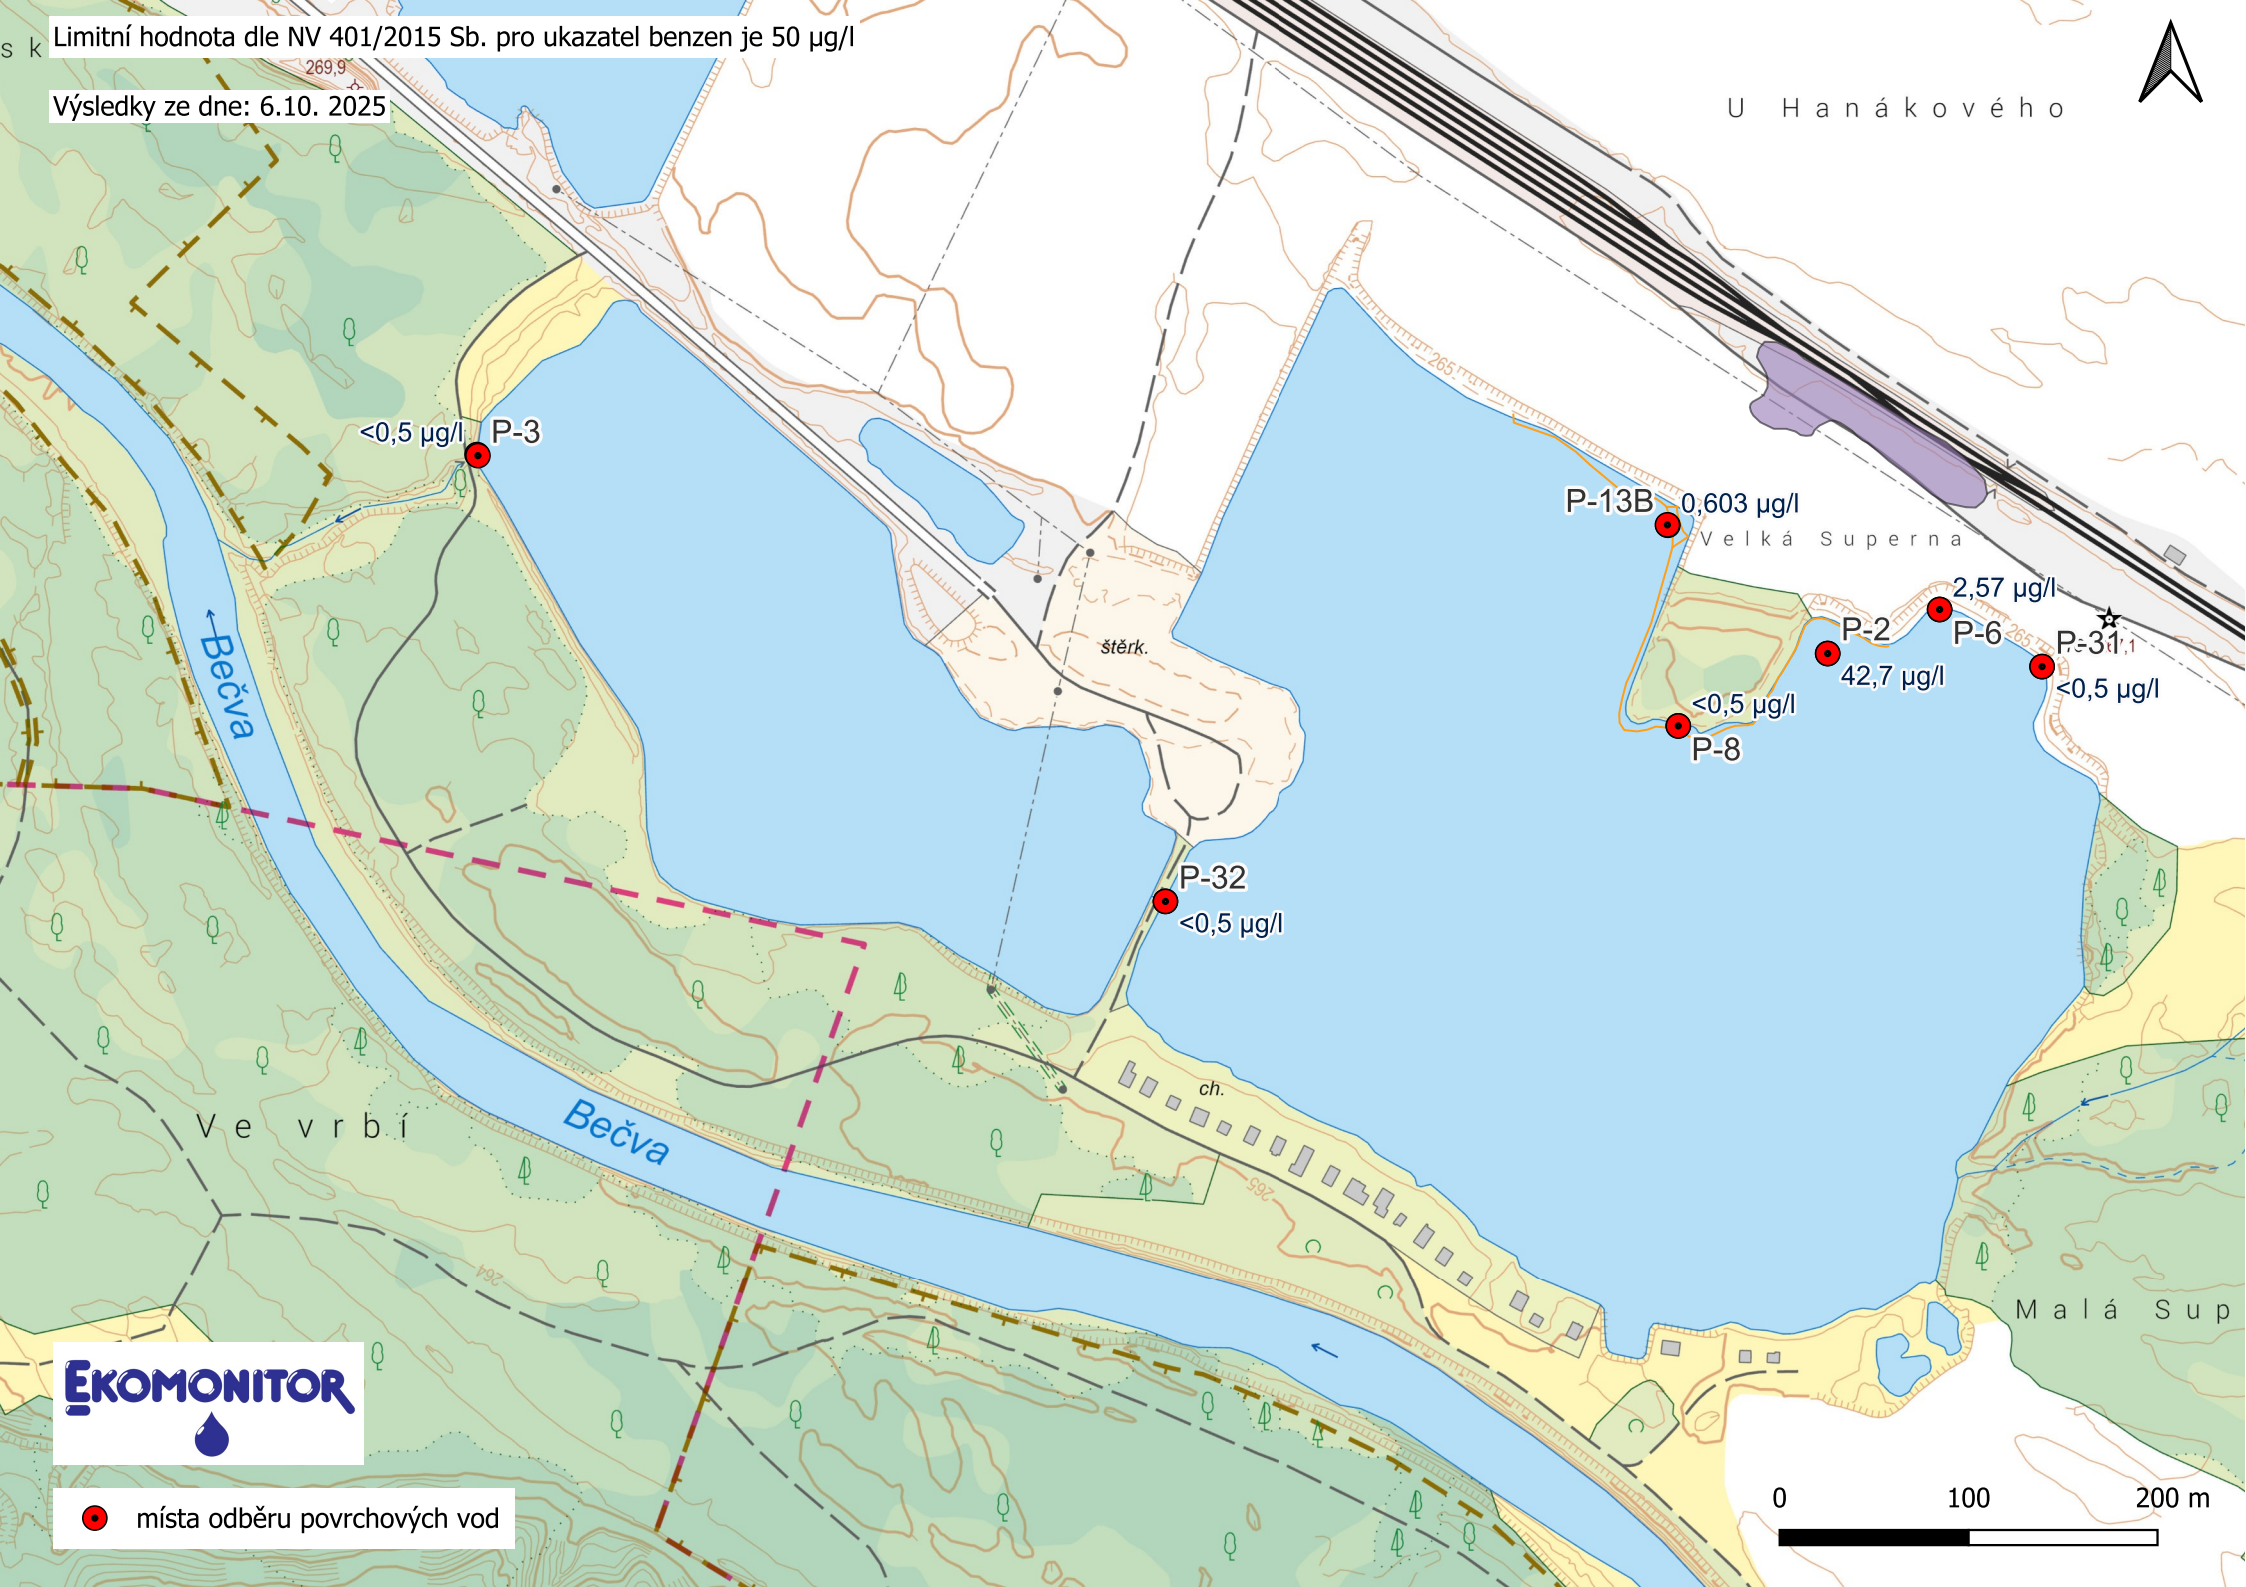
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
Výsledky ze dne: 6.10. 2025
U Hanákového
<0,5 µg/l
P-3
P-13B
0,603 µg/l
Velká Superna
2,57 µg/l
P-2
P-6
P-31
42,7 µg/l
<0,5 µg/l
<0,5 µg/l
P-8
štěrk.
P-32
<0,5 µg/l
Bečva
Bečva
ch.
Ve vrbí
Malá Sup
EKOMONITOR
místa odběru povrchových vod
0
100
200 m