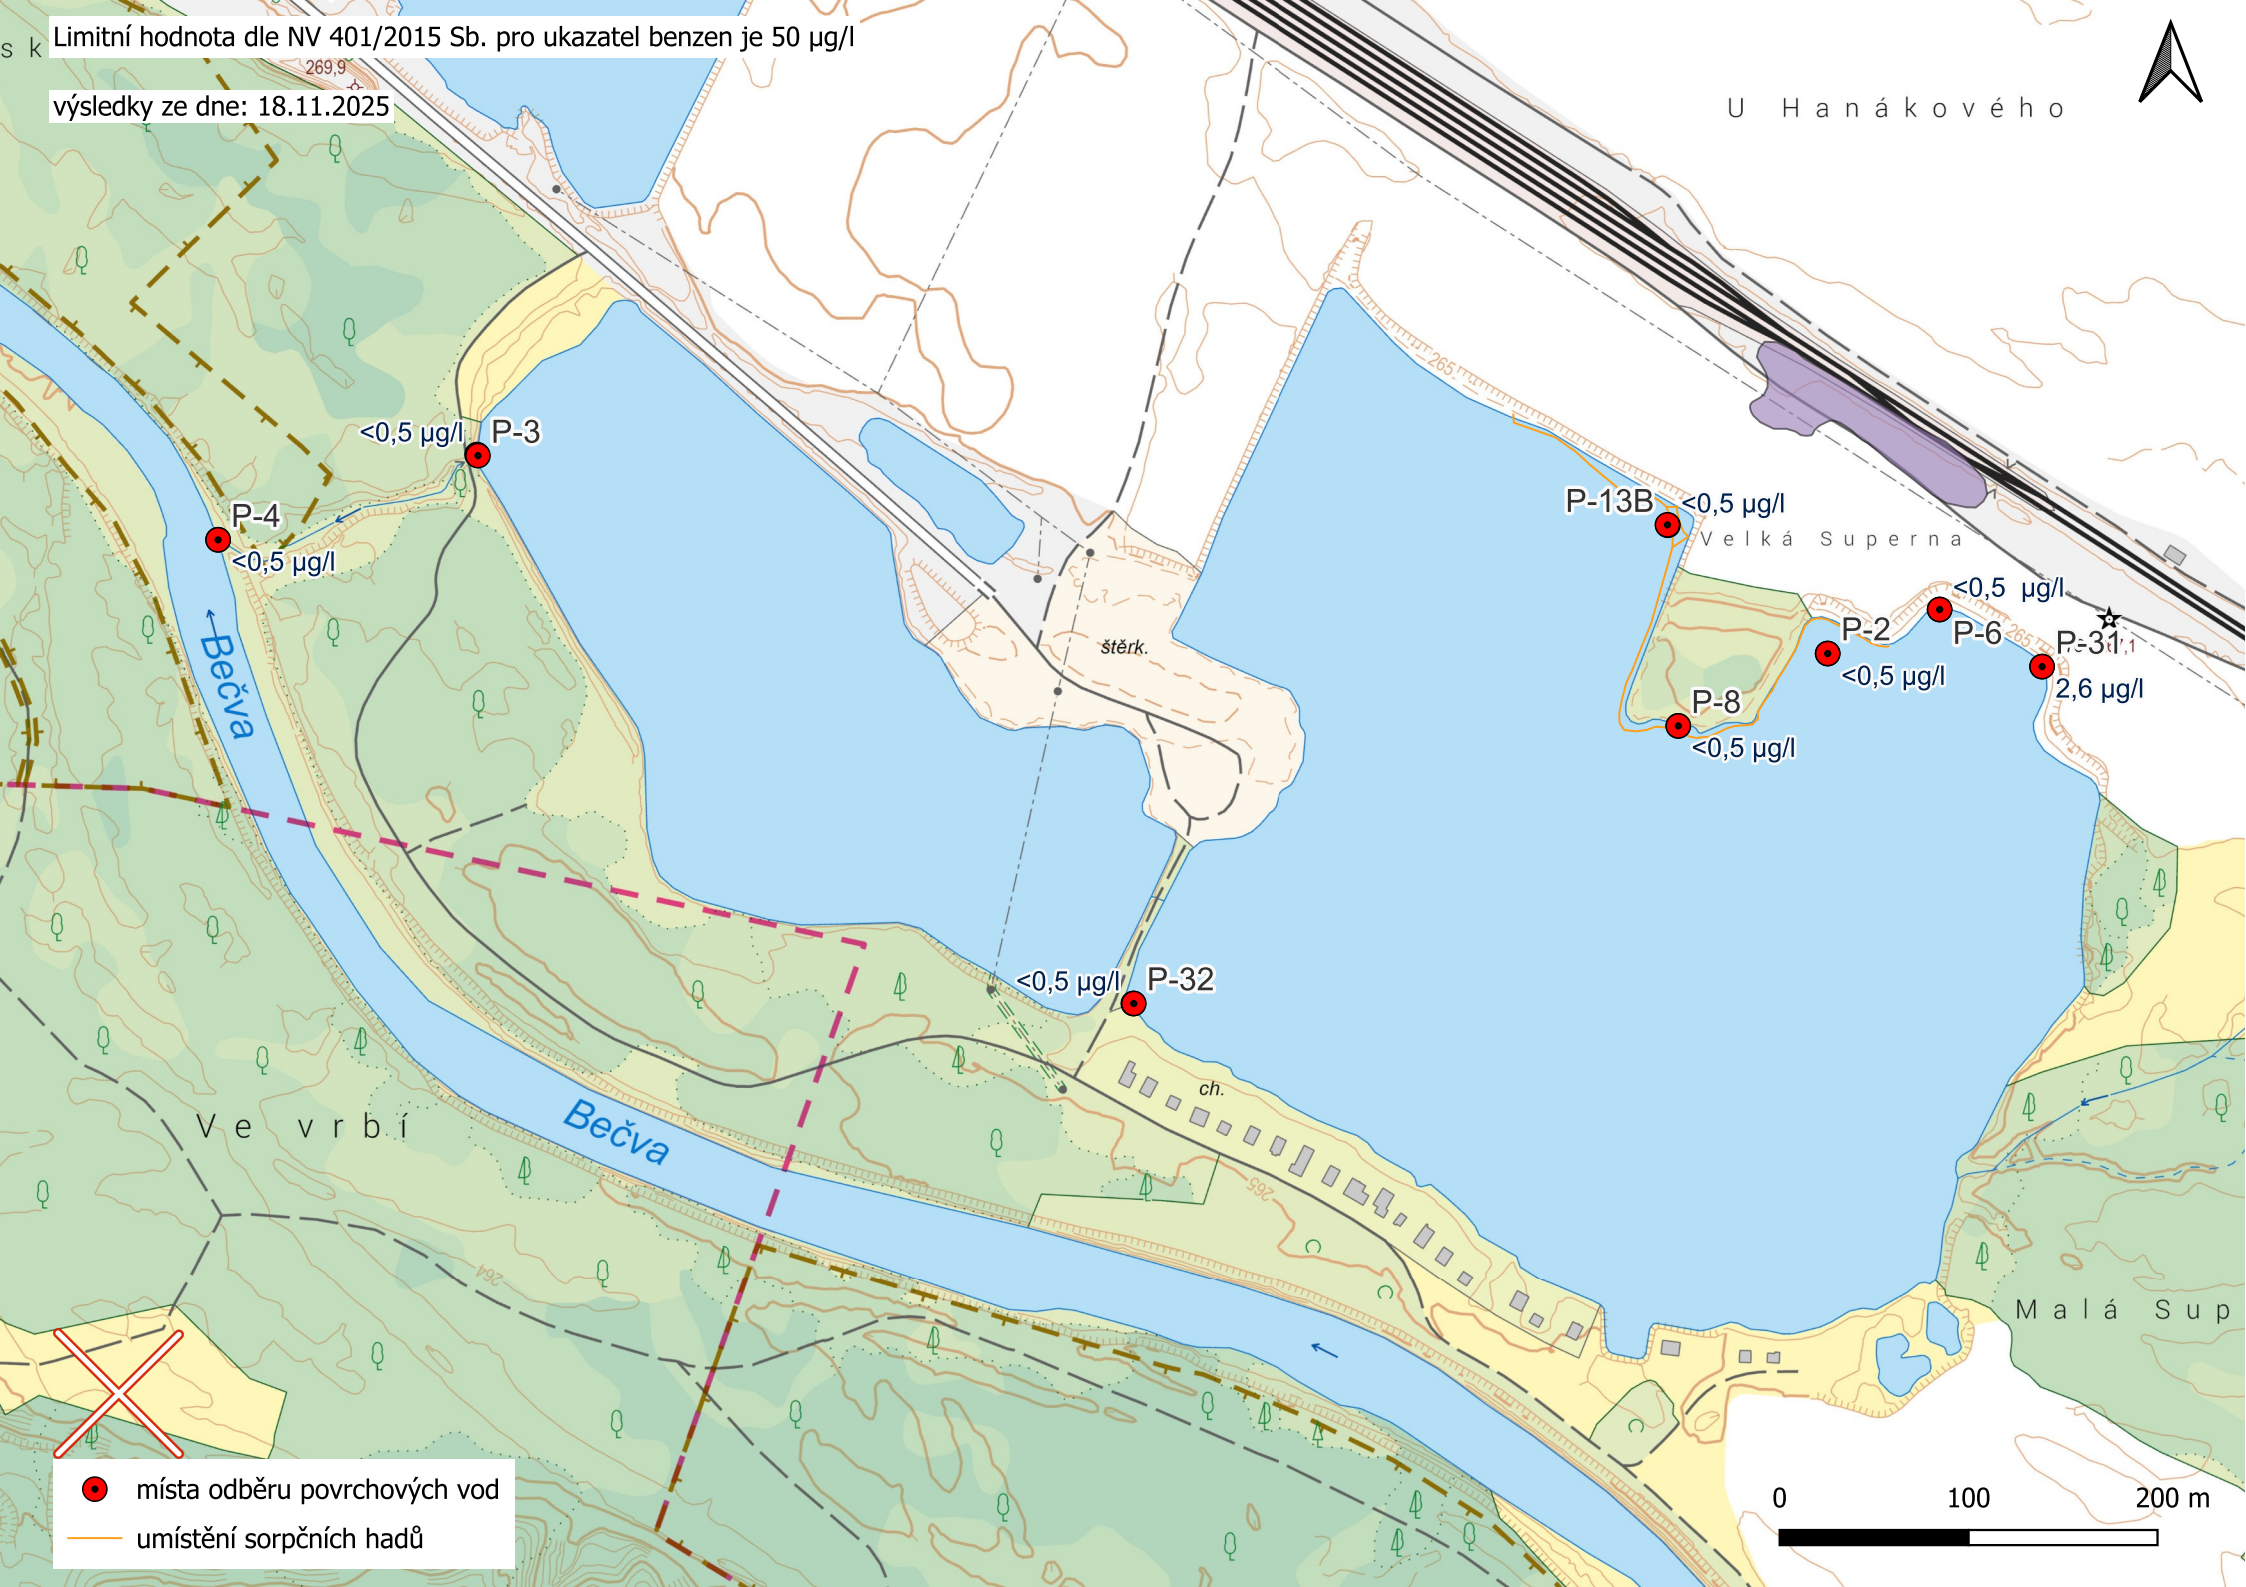
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
výsledky ze dne: 18.11.2025
U Hanákového
<0,5 µg/l
P-3
P-4
<0,5 µg/l
Bečva
štěrk.
P-13B
<0,5 µg/l
Velká Superna
<0,5 µg/l
P-2
P-6
P-31
2,6 µg/l
<0,5 µg/l
P-8
<0,5 µg/l
<0,5 µg/l
P-32
ch.
Ve vrbí
Bečva
Malá Sup
místa odběru povrchových vod
umístění sorpčních hadů
0
100
200 m