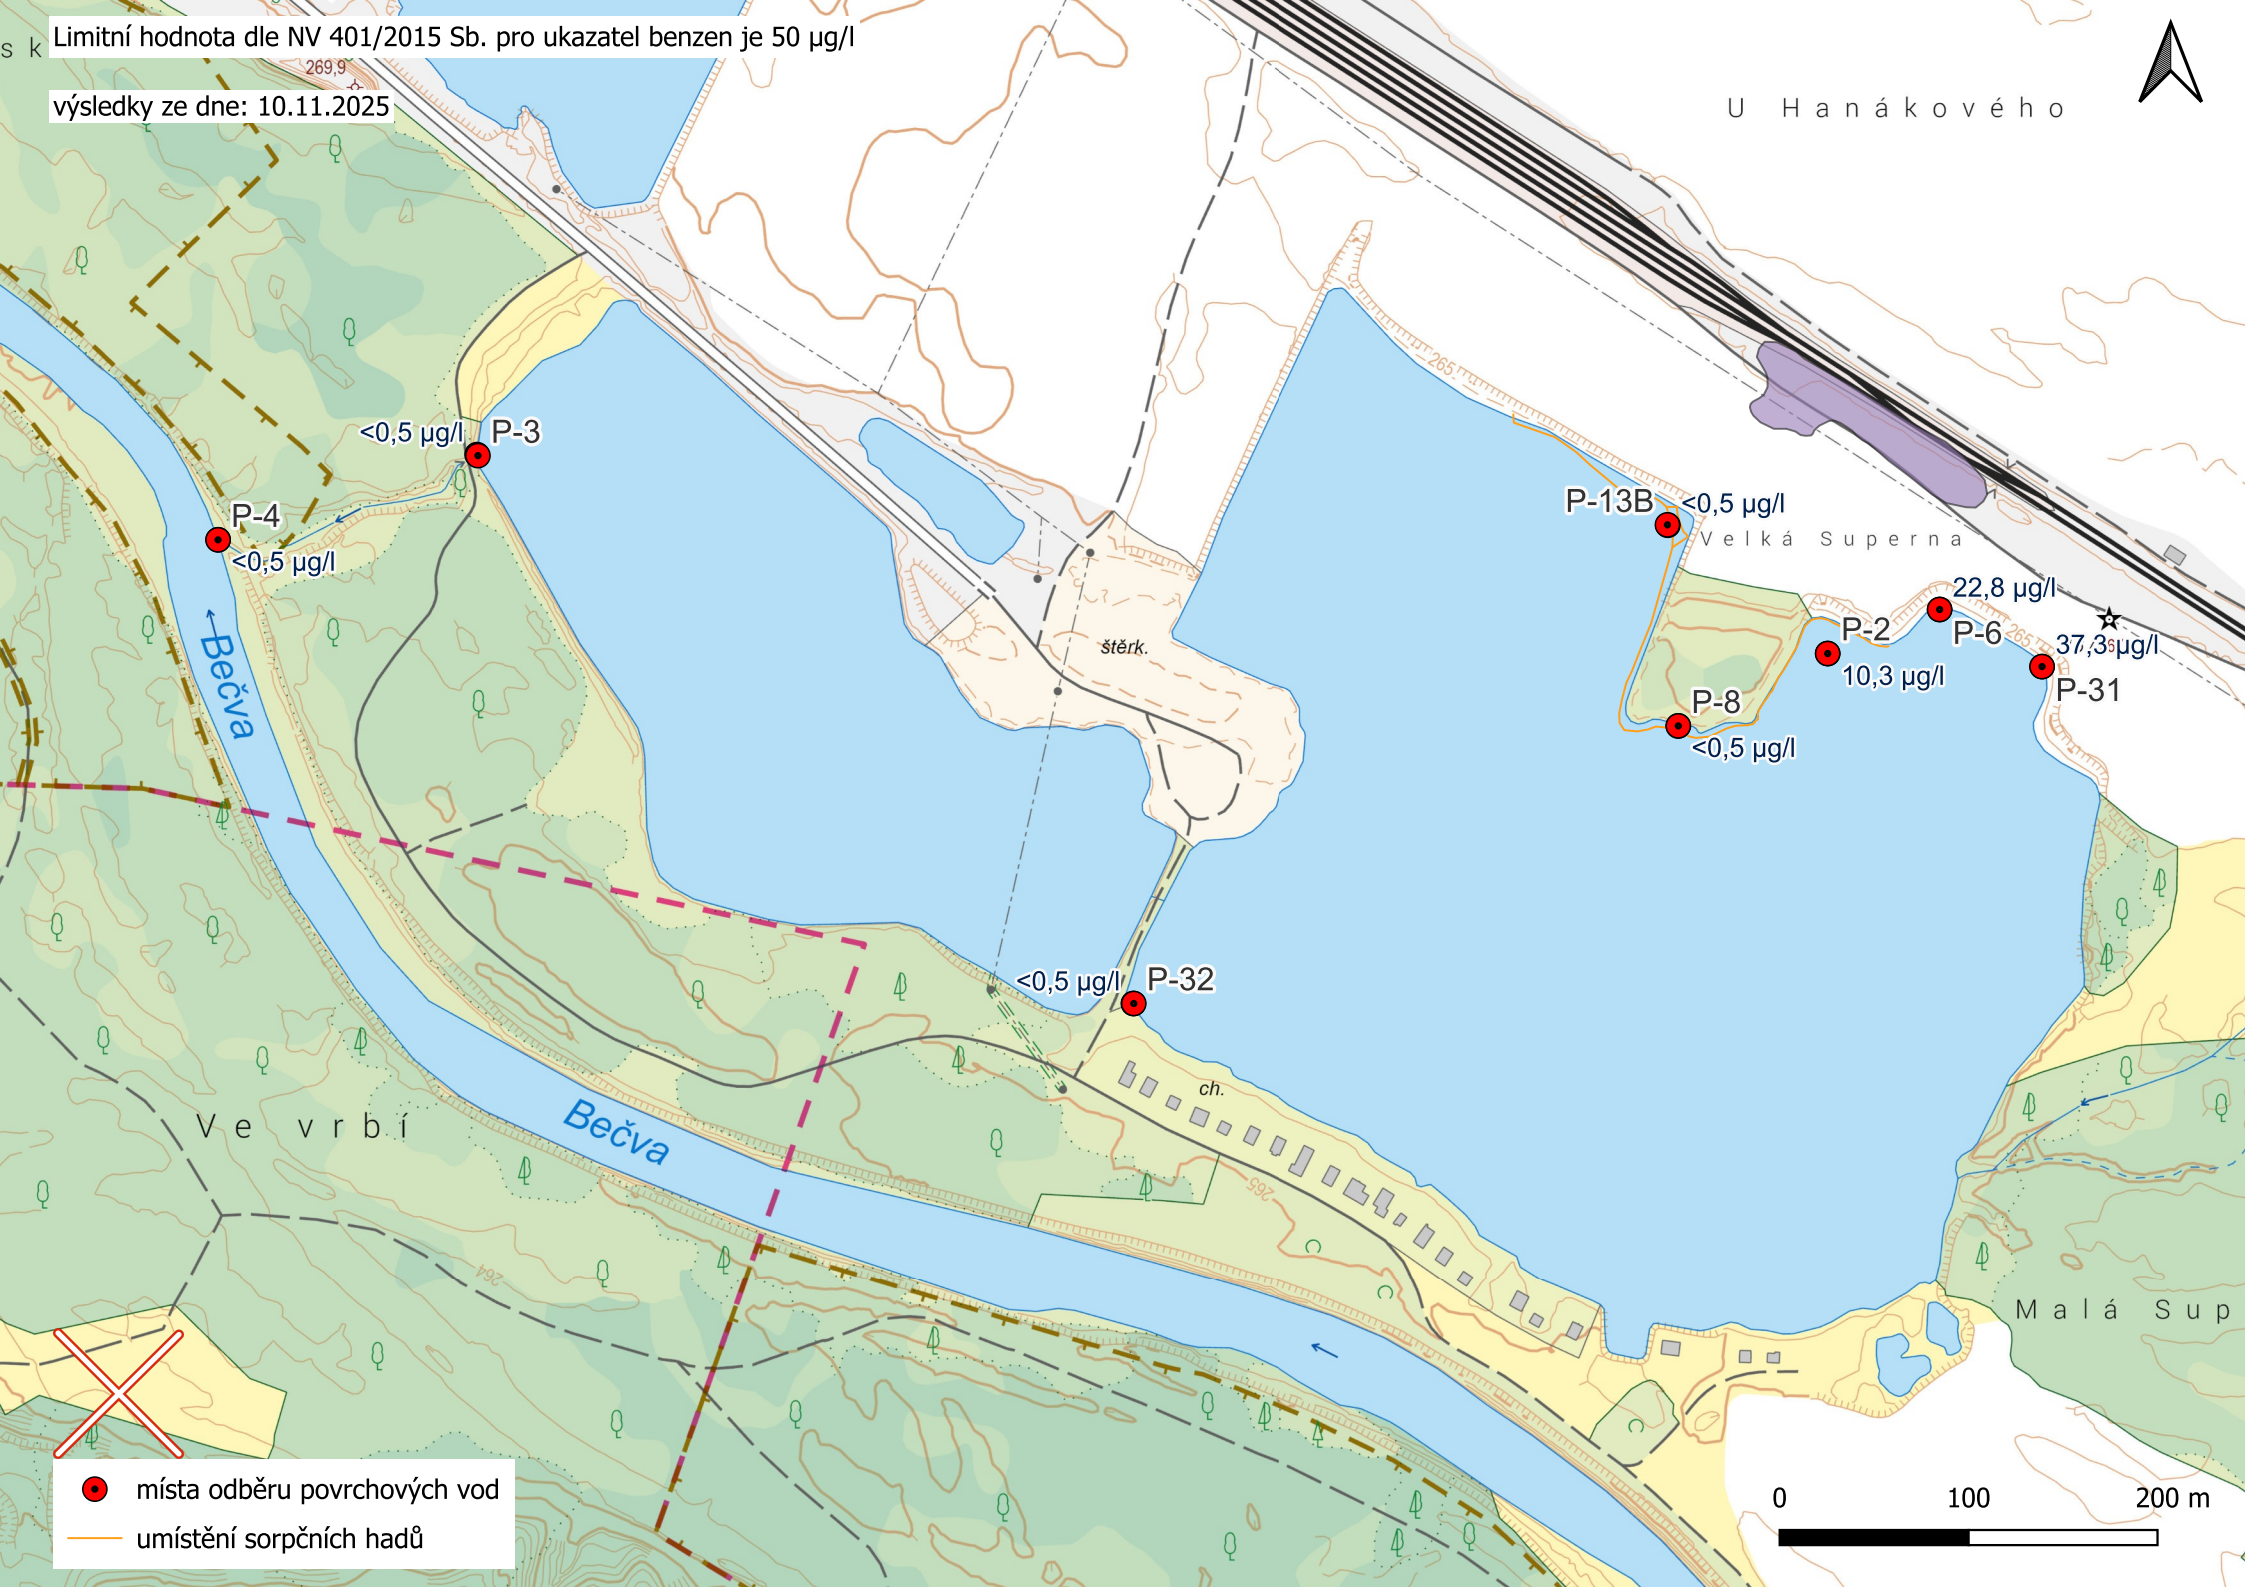
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
výsledky ze dne: 10.11.2025
U Hanákového
Velká Superna
Malá Sup
Ve vrbí
Bečva
Bečva
štěrk.
ch.
<0,5 µg/l
P-3
P-4
<0,5 µg/l
P-13B
<0,5 µg/l
22,8 µg/l
P-2
P-6
37,3 µg/l
10,3 µg/l
P-31
P-8
<0,5 µg/l
<0,5 µg/l
P-32
místa odběru povrchových vod
umístění sorpčních hadů
0
100
200 m