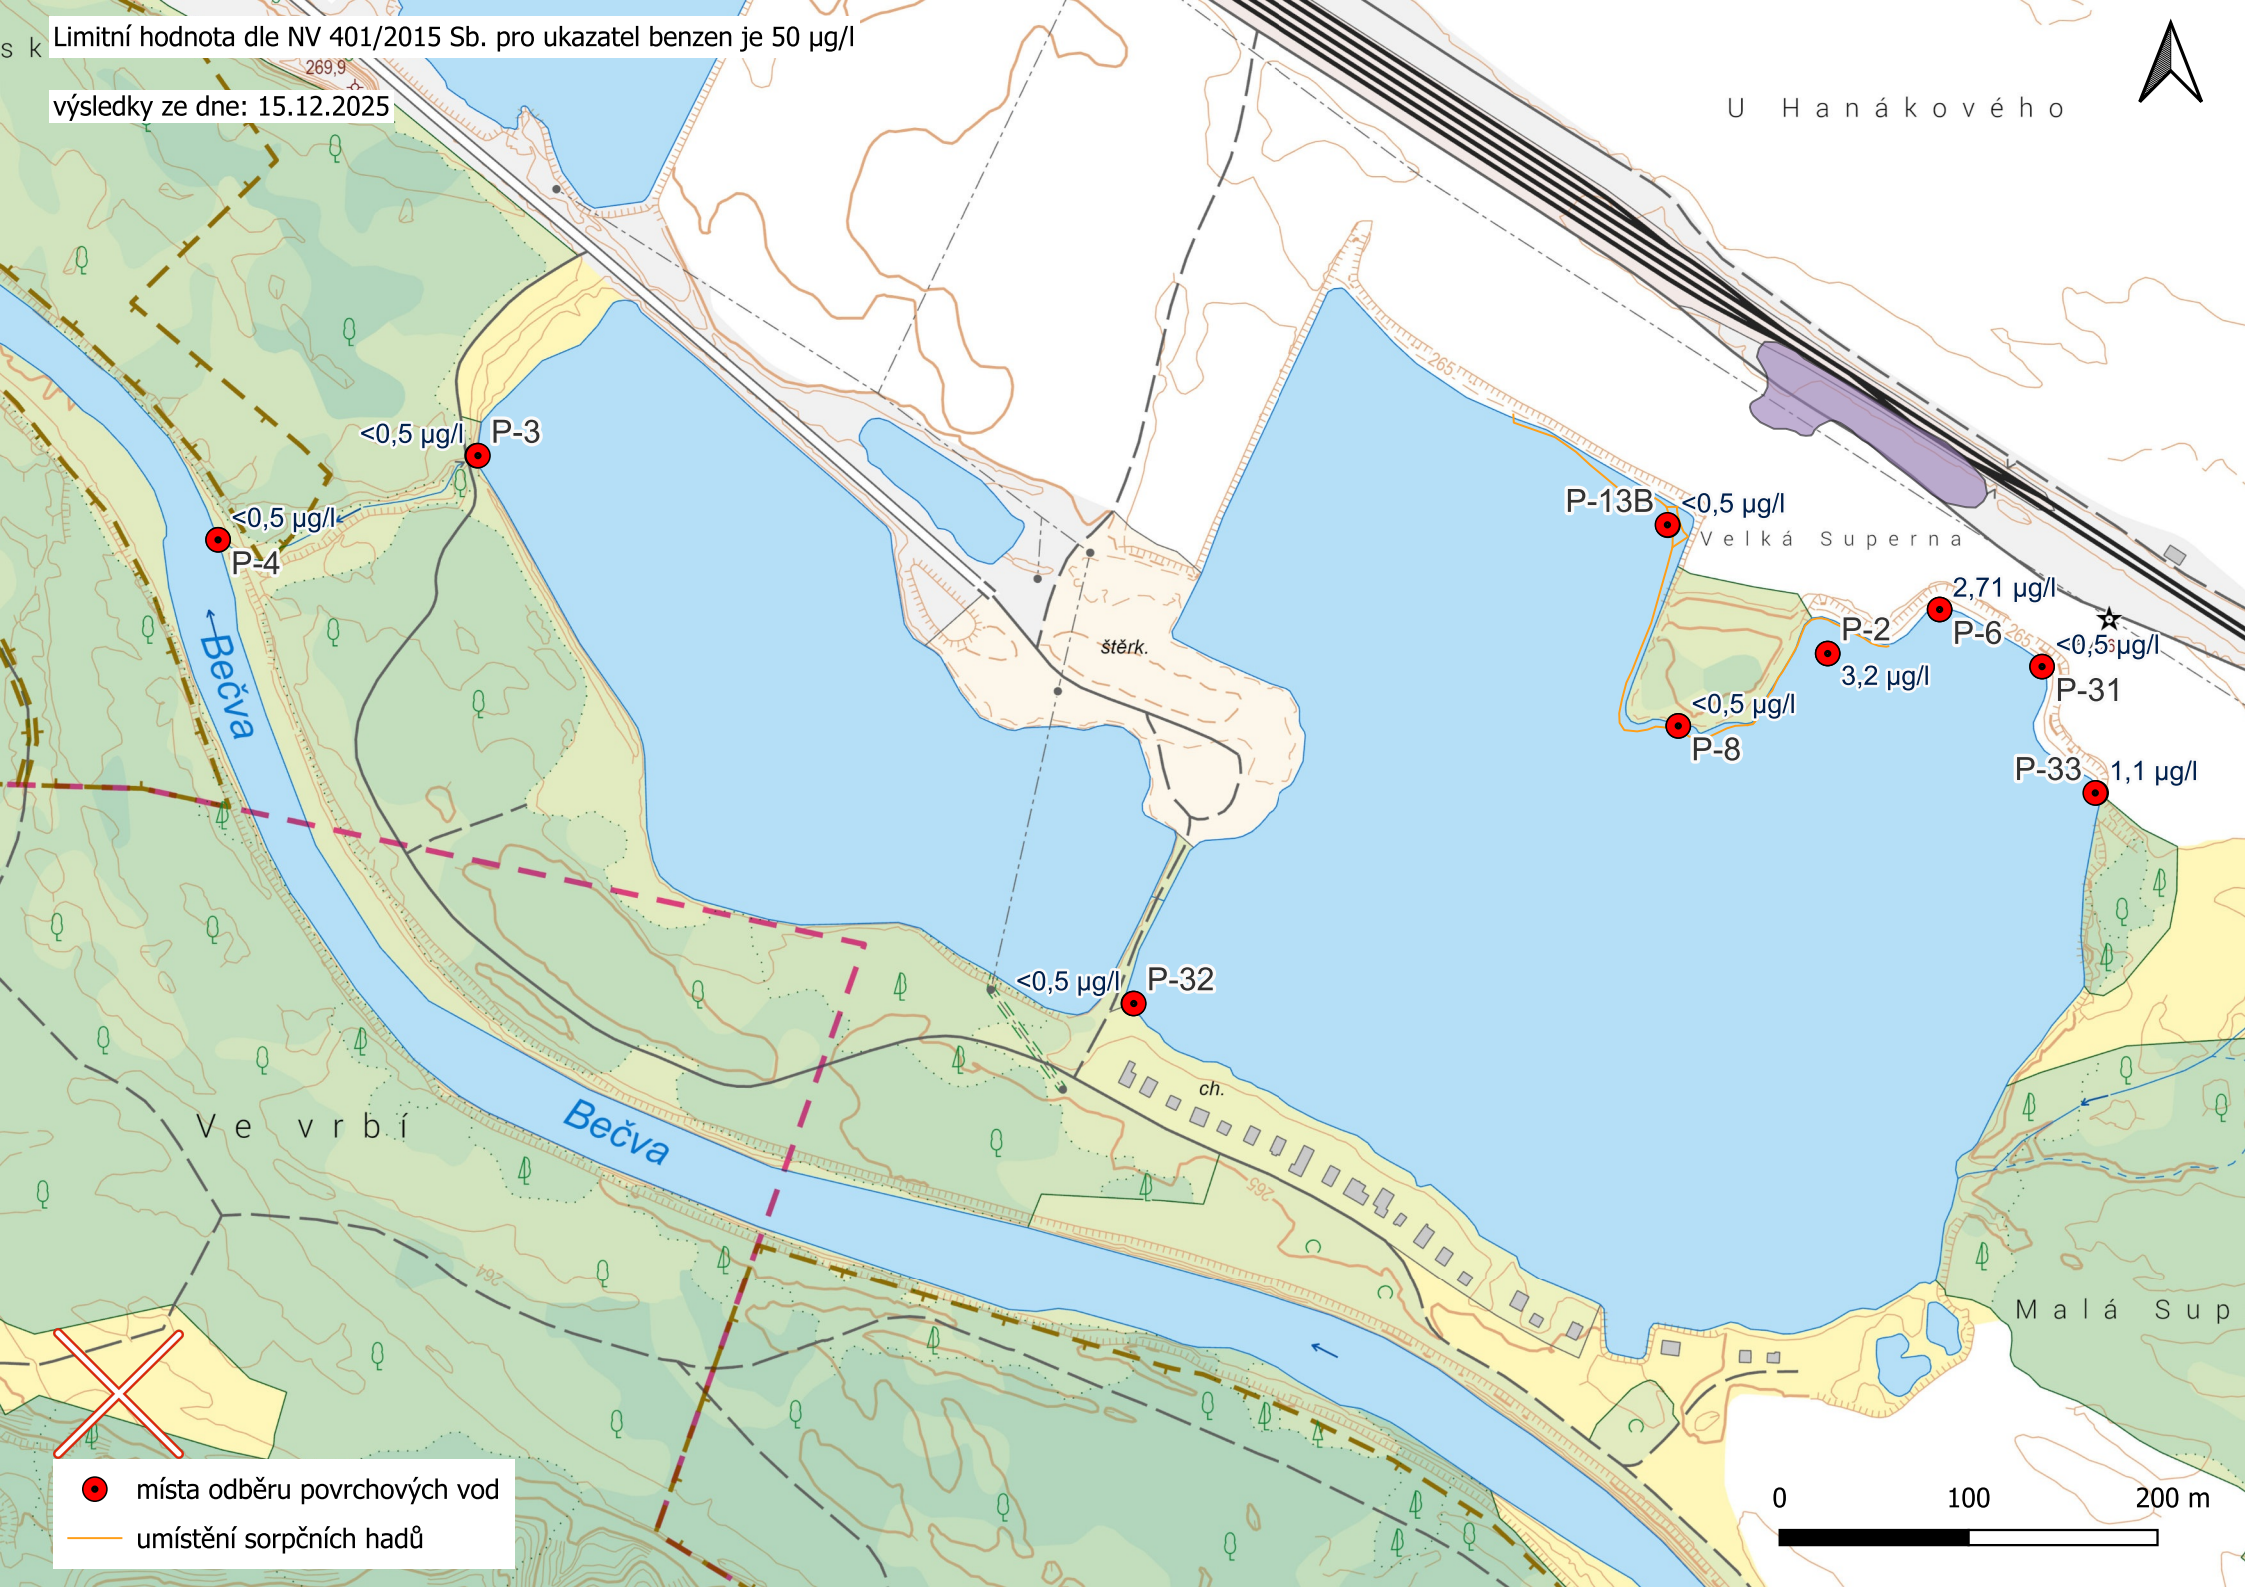
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
výsledky ze dne: 15.12.2025
U Hanákového
<0,5 µg/l
P-3
<0,5 µg/l
P-4
Bečva
štěrk.
P-13B
<0,5 µg/l
Velká Superna
2,71 µg/l
P-2
P-6
<0,5 µg/l
3,2 µg/l
P-31
<0,5 µg/l
P-8
P-33
1,1 µg/l
<0,5 µg/l
P-32
ch.
Ve vrbí
Bečva
Malá Sup
místa odběru povrchových vod
umístění sorpčních hadů
0
100
200 m