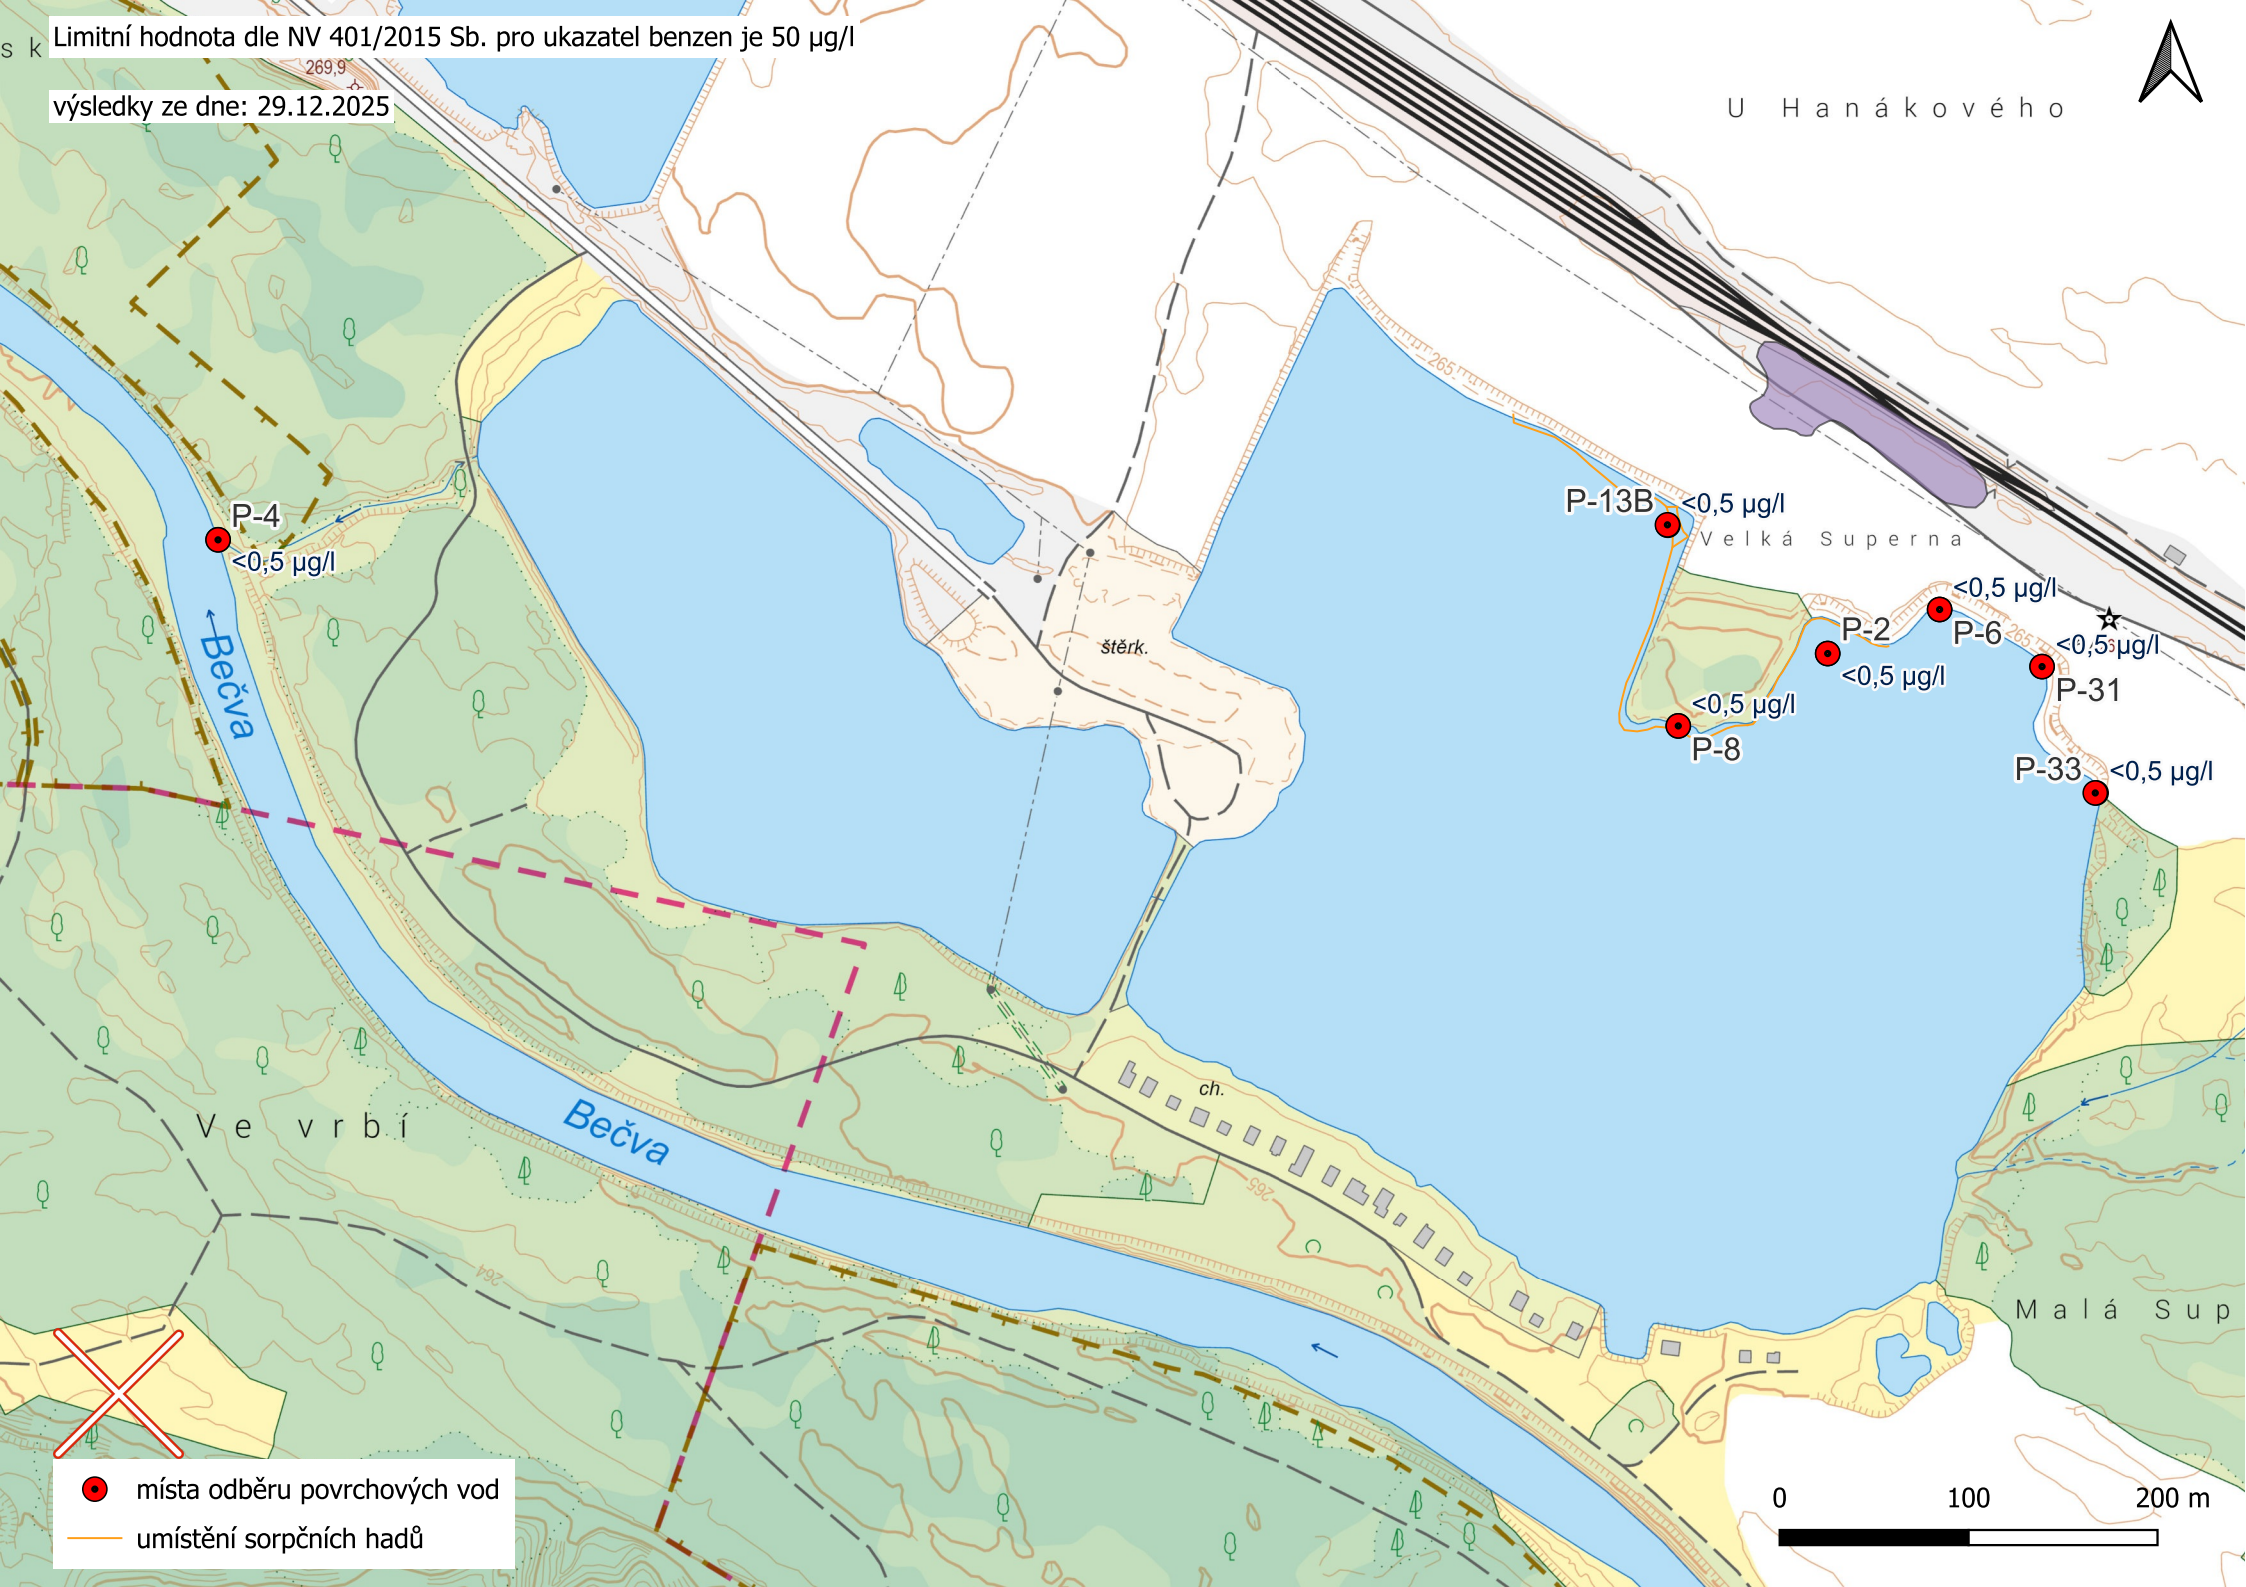
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
výsledky ze dne: 29.12.2025
U Hanákového
P-4
<0,5 µg/l
Bečva
štěrk.
P-13B
<0,5 µg/l
Velká Superna
P-2
<0,5 µg/l
P-6
<0,5 µg/l
P-31
<0,5 µg/l
P-8
<0,5 µg/l
P-33
<0,5 µg/l
ch.
Ve vrbí
Bečva
Malá Sup
místa odběru povrchových vod
umístění sorpčních hadů
0
100
200 m