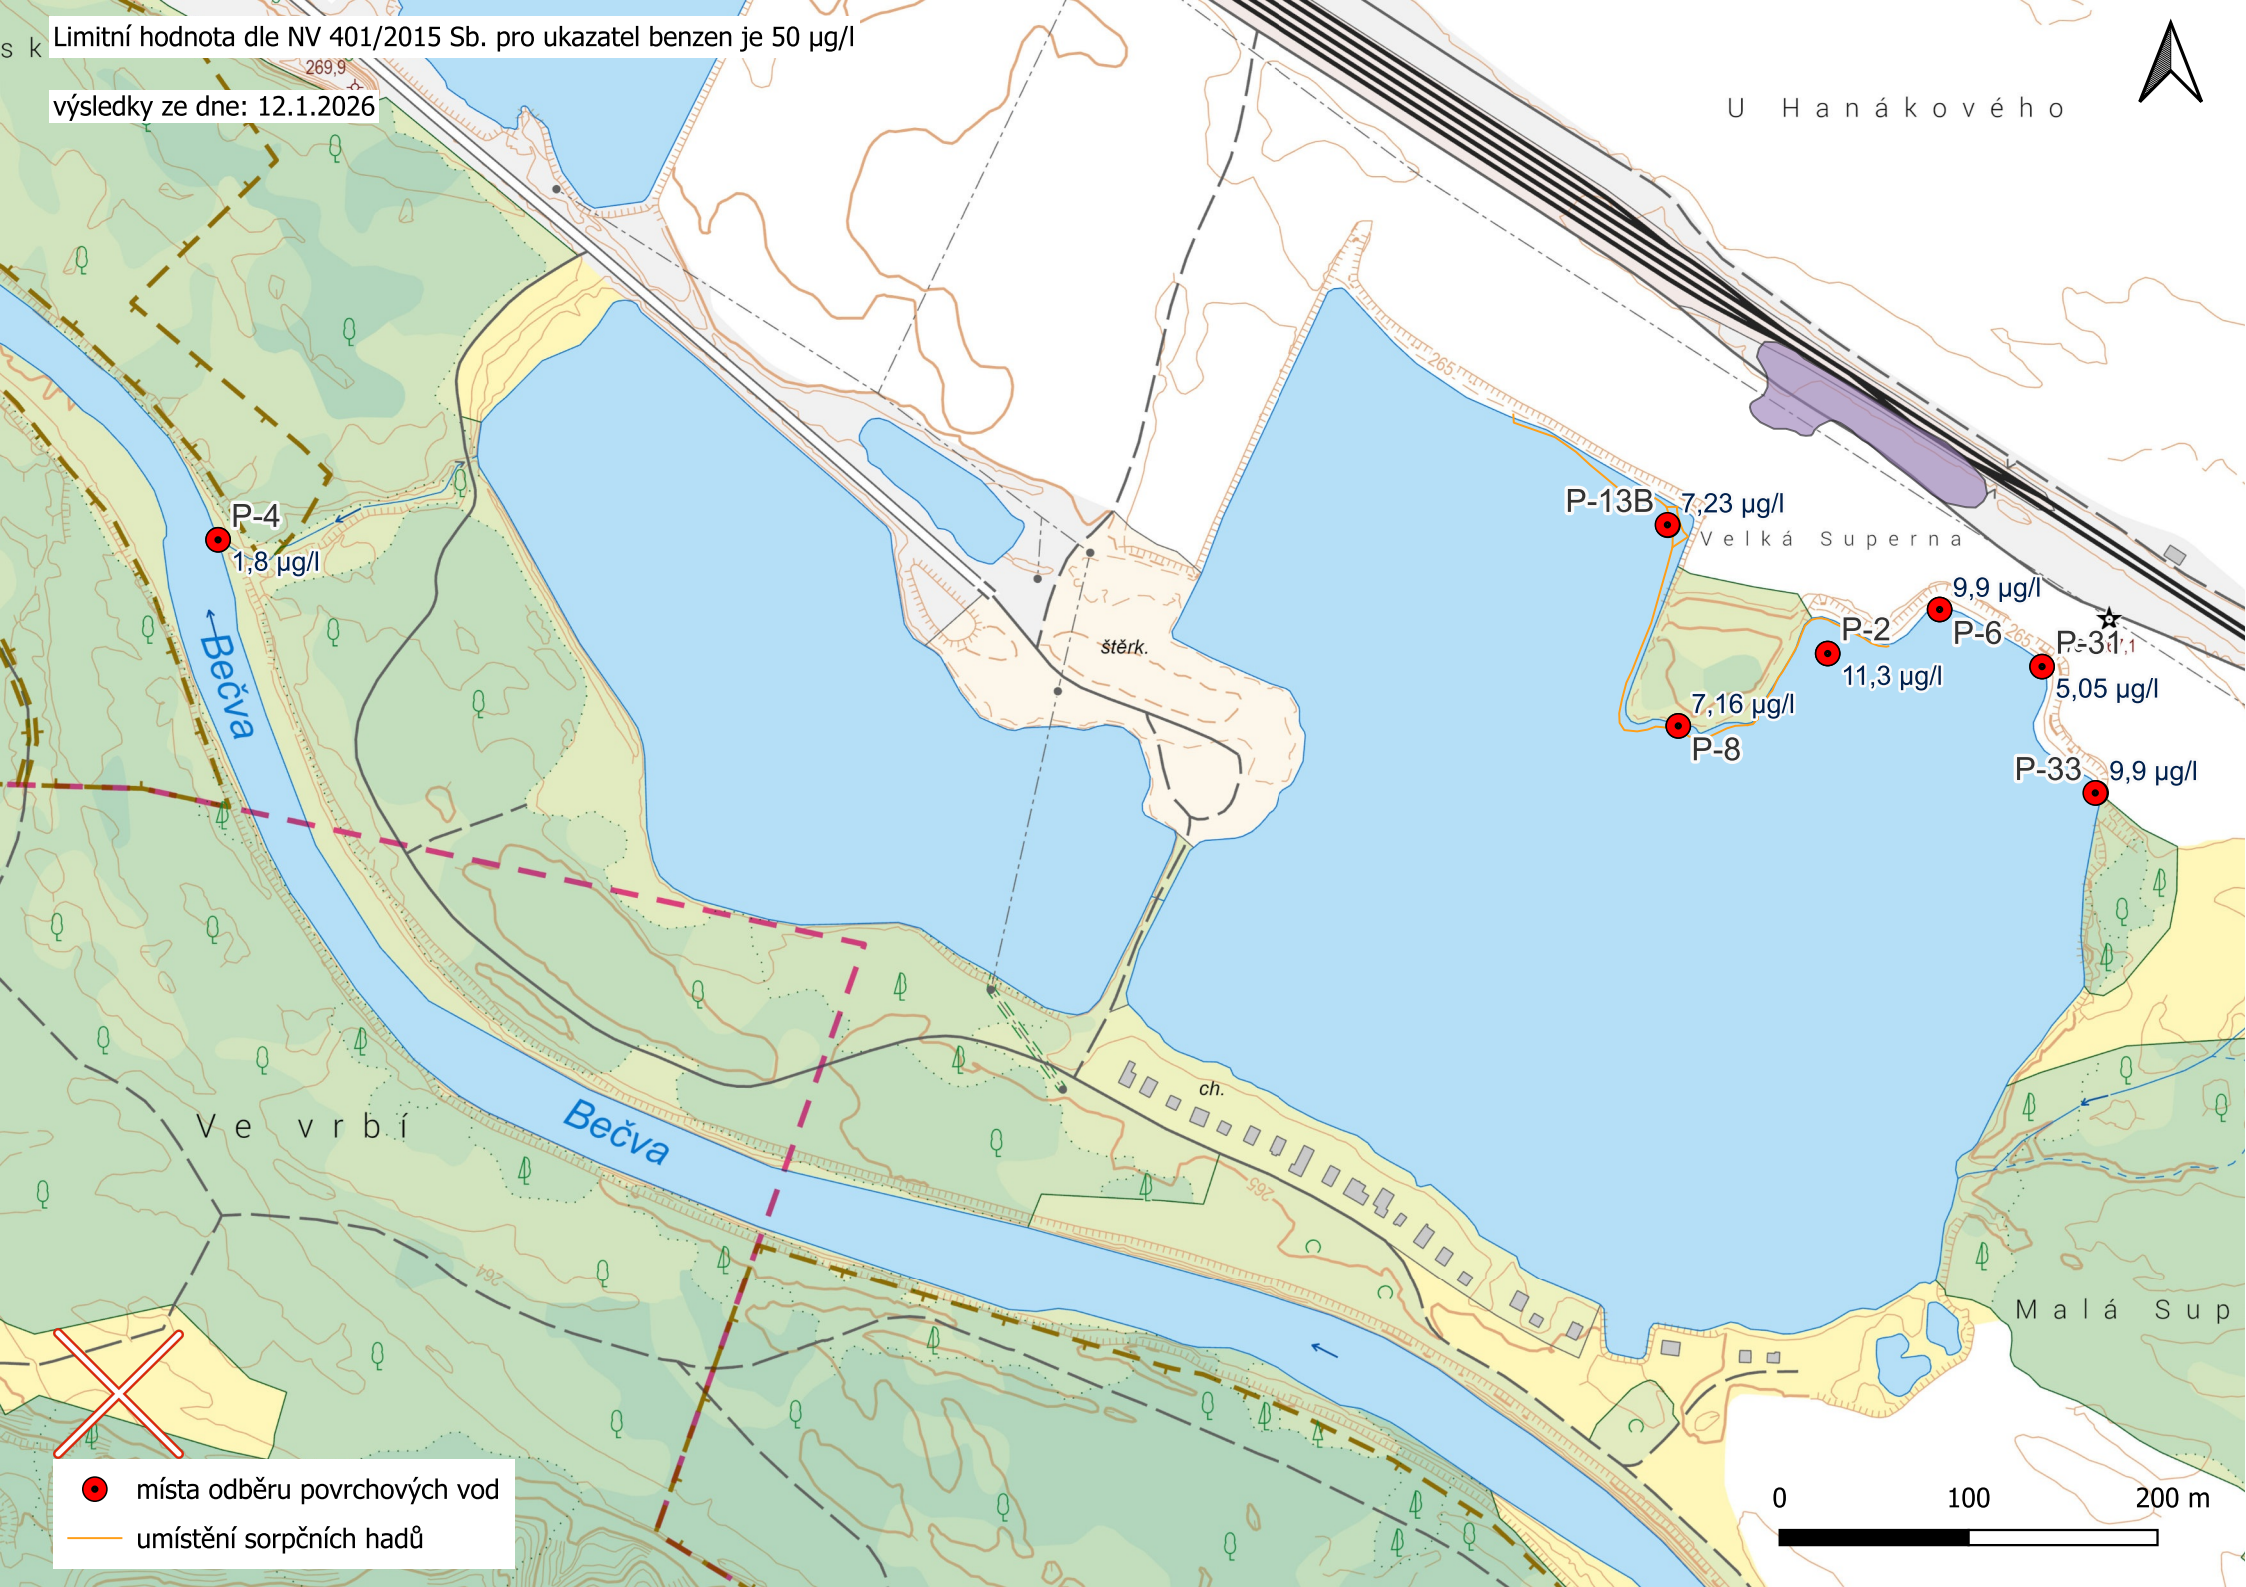
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
výsledky ze dne: 12.1.2026
U Hanákového
P-4
1,8 µg/l
Bečva
štěrk.
P-13B
7,23 µg/l
Velká Superna
9,9 µg/l
P-2
P-6
P-31
11,3 µg/l
5,05 µg/l
7,16 µg/l
P-8
P-33
9,9 µg/l
ch.
Ve vrbí
Bečva
Malá Sup
místa odběru povrchových vod
umístění sorpčních hadů
0
100
200 m