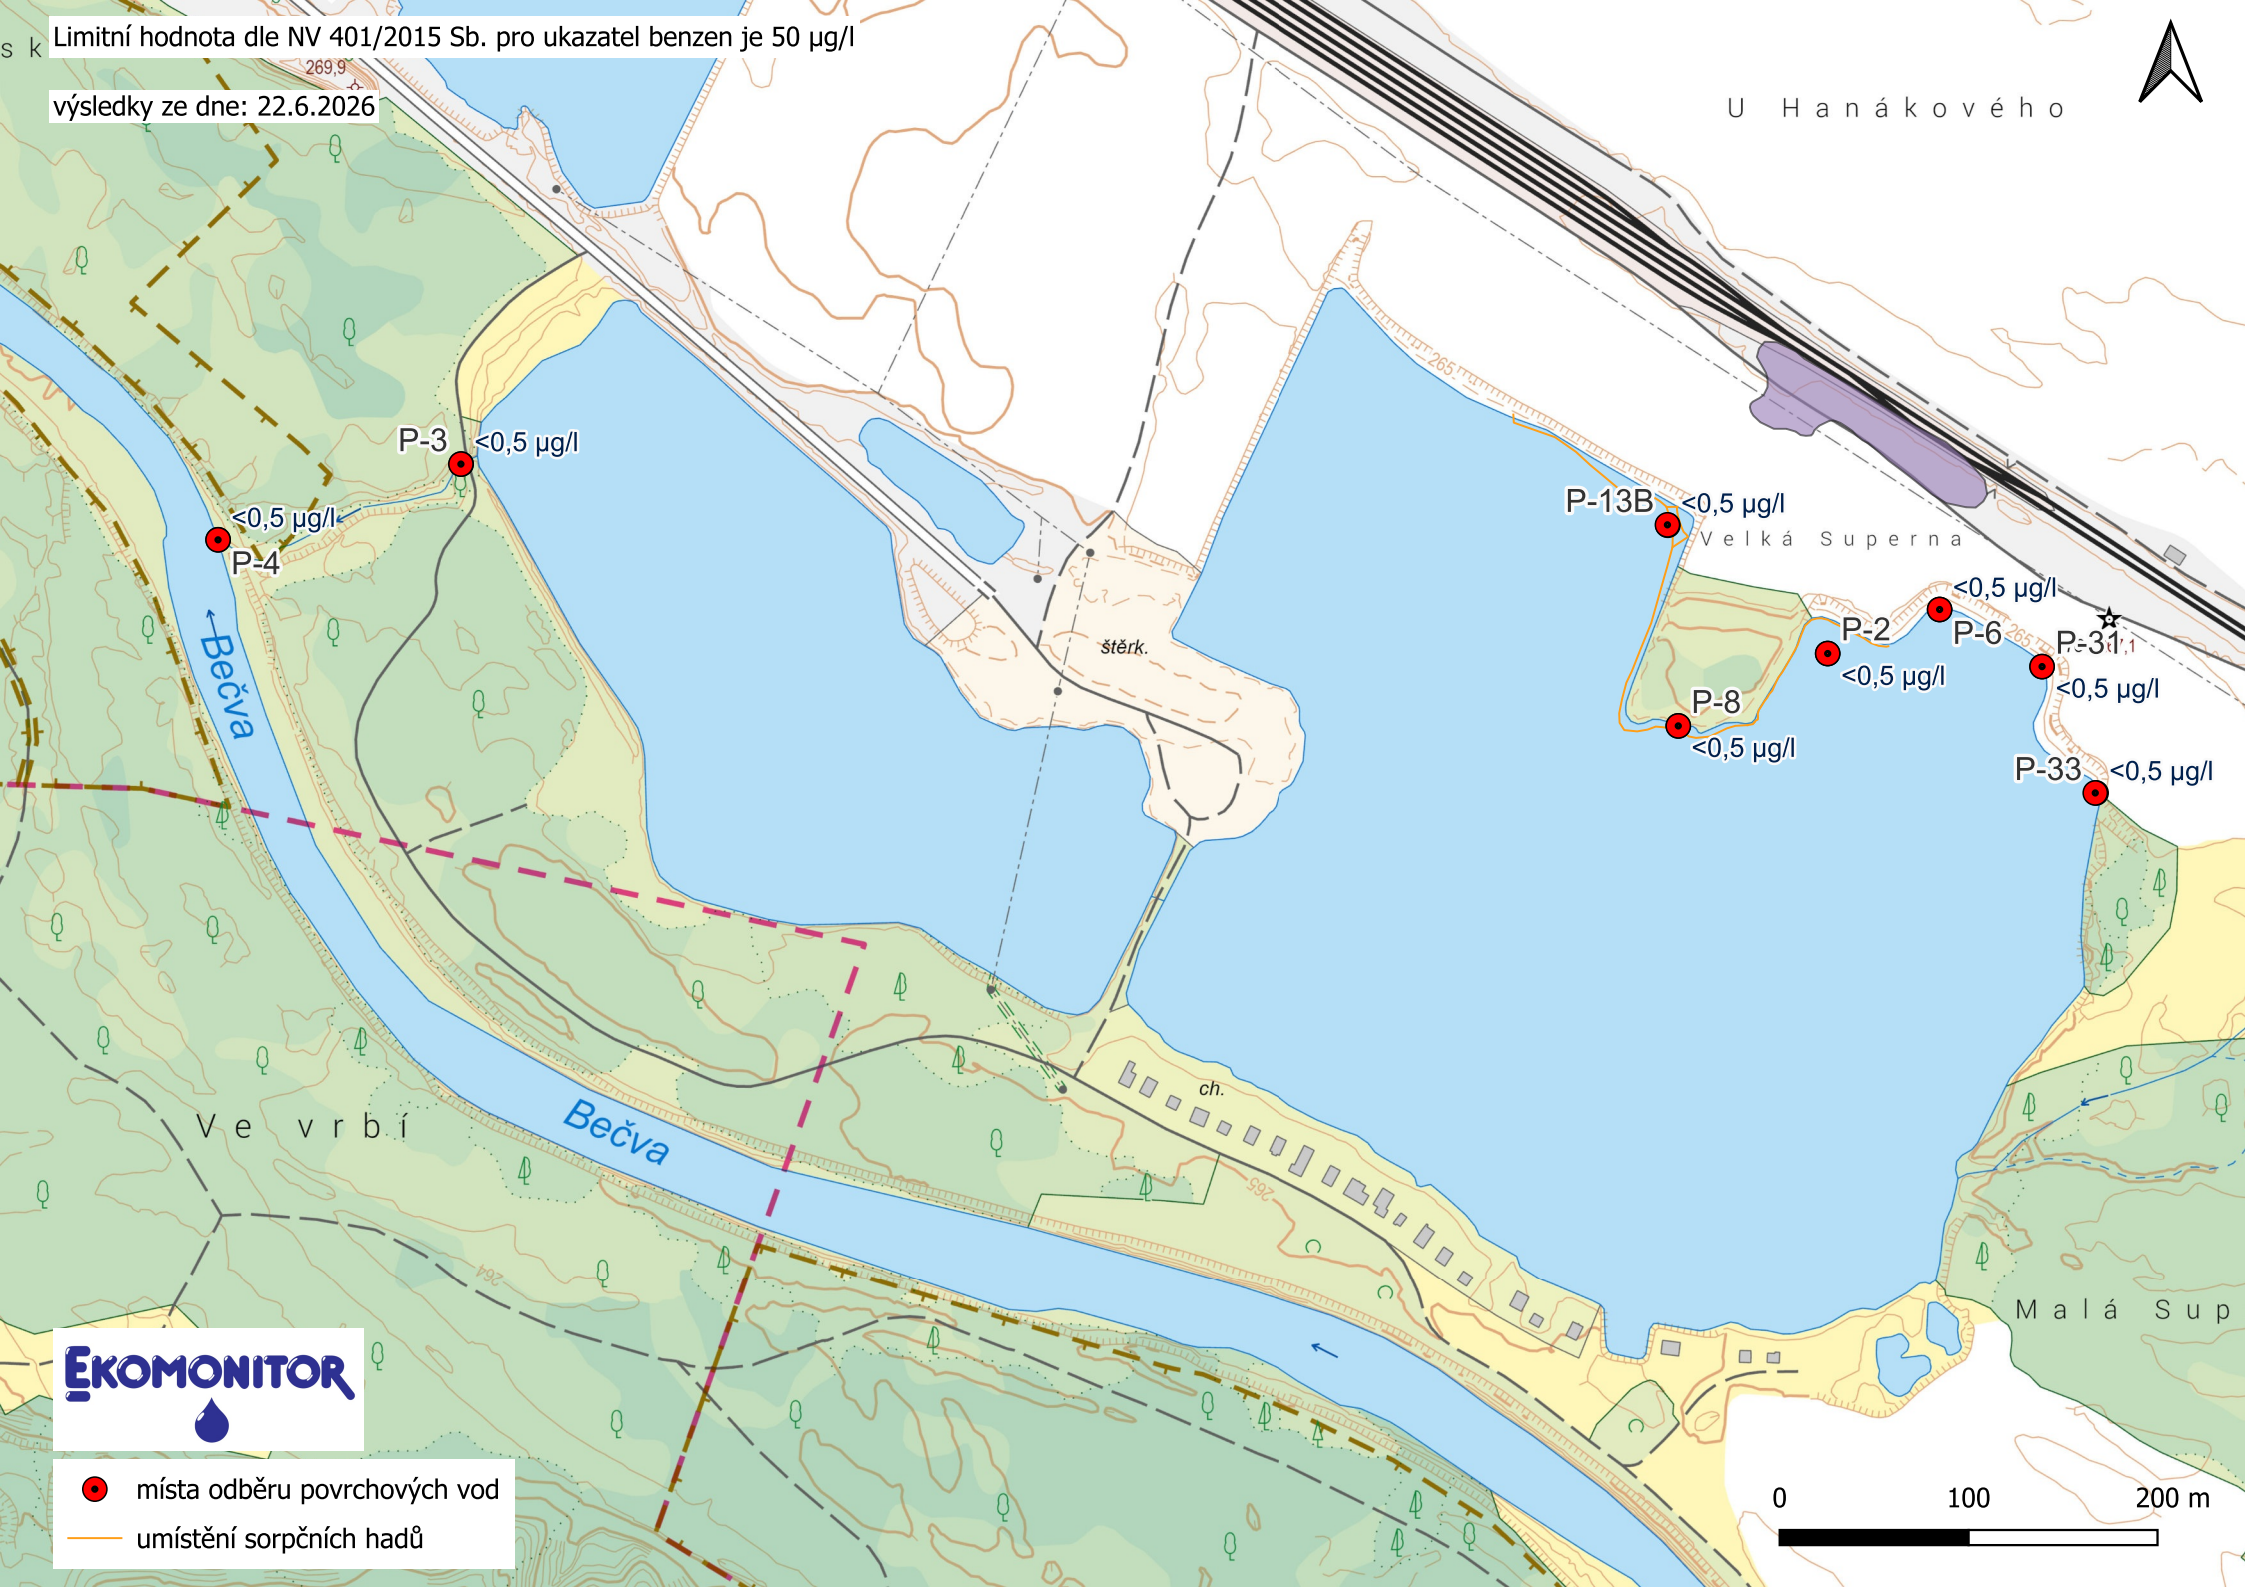
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
výsledky ze dne: 22.6.2026
U Hanákového
P-3 <0,5 µg/l
<0,5 µg/l
P-4
Bečva
štěrk.
P-13B <0,5 µg/l
Velká Superna
<0,5 µg/l
P-2
P-6
P-31
<0,5 µg/l
<0,5 µg/l
P-8
<0,5 µg/l
P-33 <0,5 µg/l
ch.
Ve vrbí
Bečva
Malá Sup
EKOMONITOR
místa odběru povrchových vod
umístění sorpčních hadů
0
100
200 m