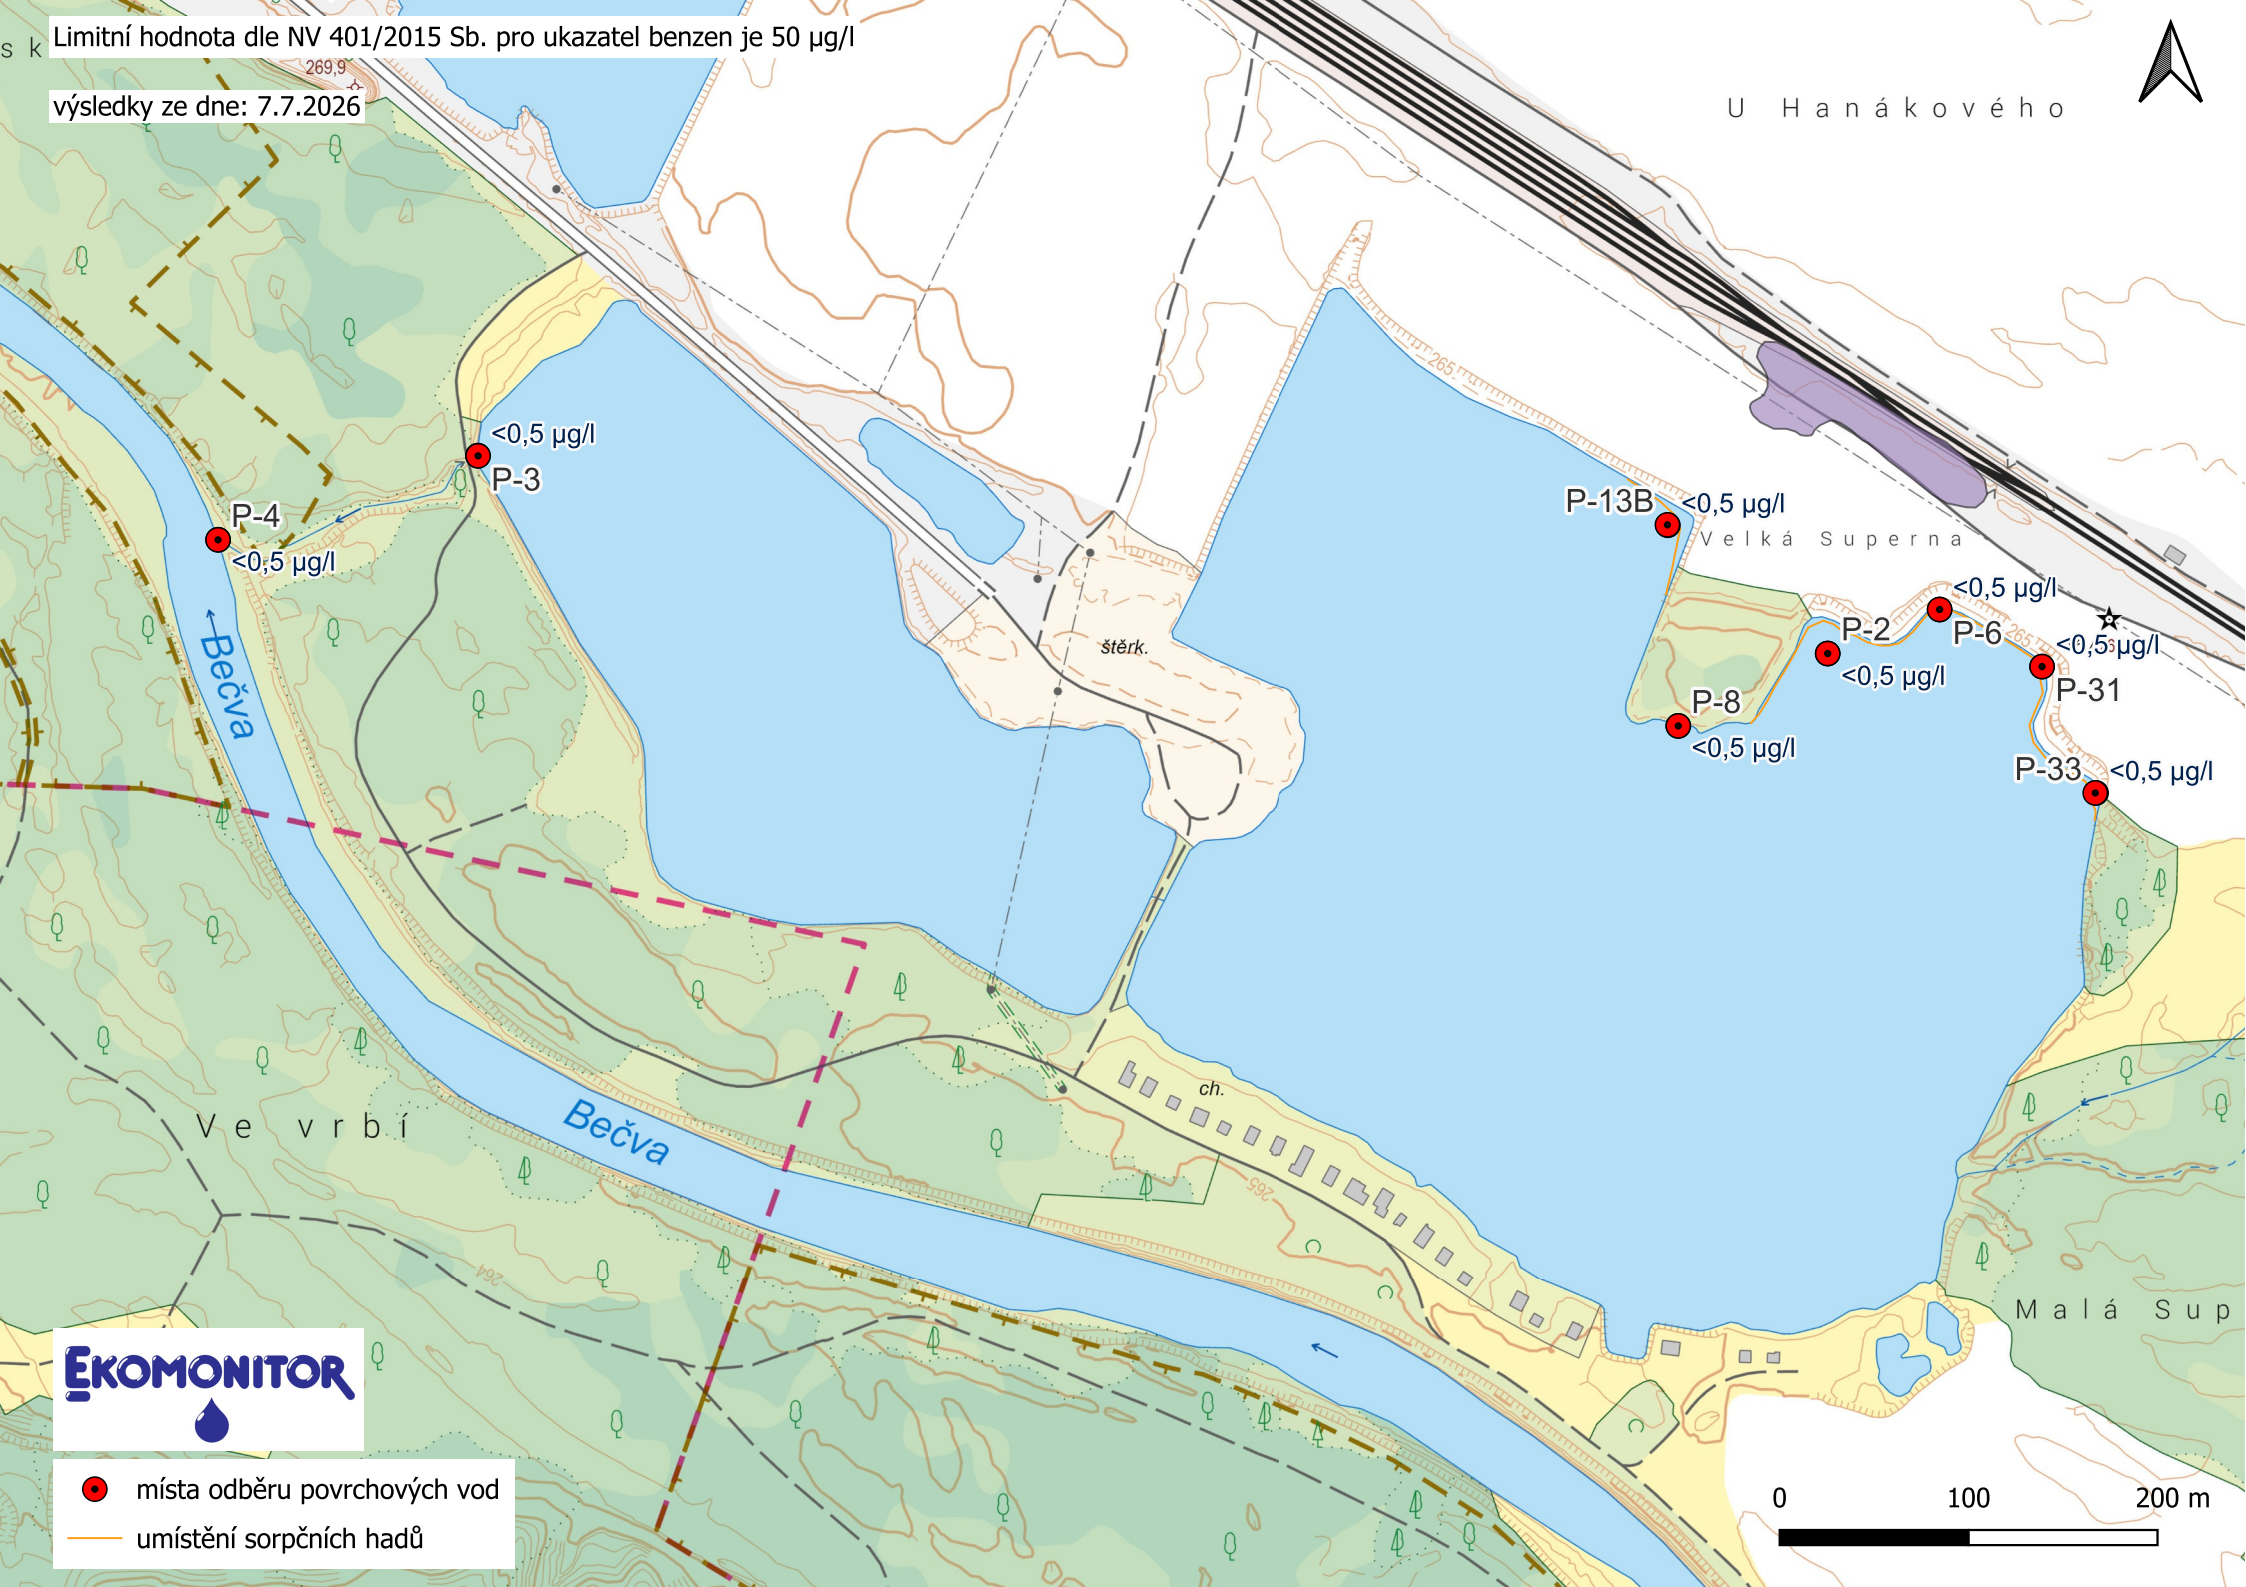
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
výsledky ze dne: 7.7.2026
U Hanákového
Velká Superna
Malá Sup
Ve vrbí
Bečva
Bečva
štěrk.
ch.
P-3
<0,5 µg/l
P-4
<0,5 µg/l
P-13B
<0,5 µg/l
P-2
<0,5 µg/l
P-6
<0,5 µg/l
P-31
<0,5 µg/l
P-8
<0,5 µg/l
P-33
<0,5 µg/l
EKOMONITOR
místa odběru povrchových vod
umístění sorpčních hadů
0
100
200 m