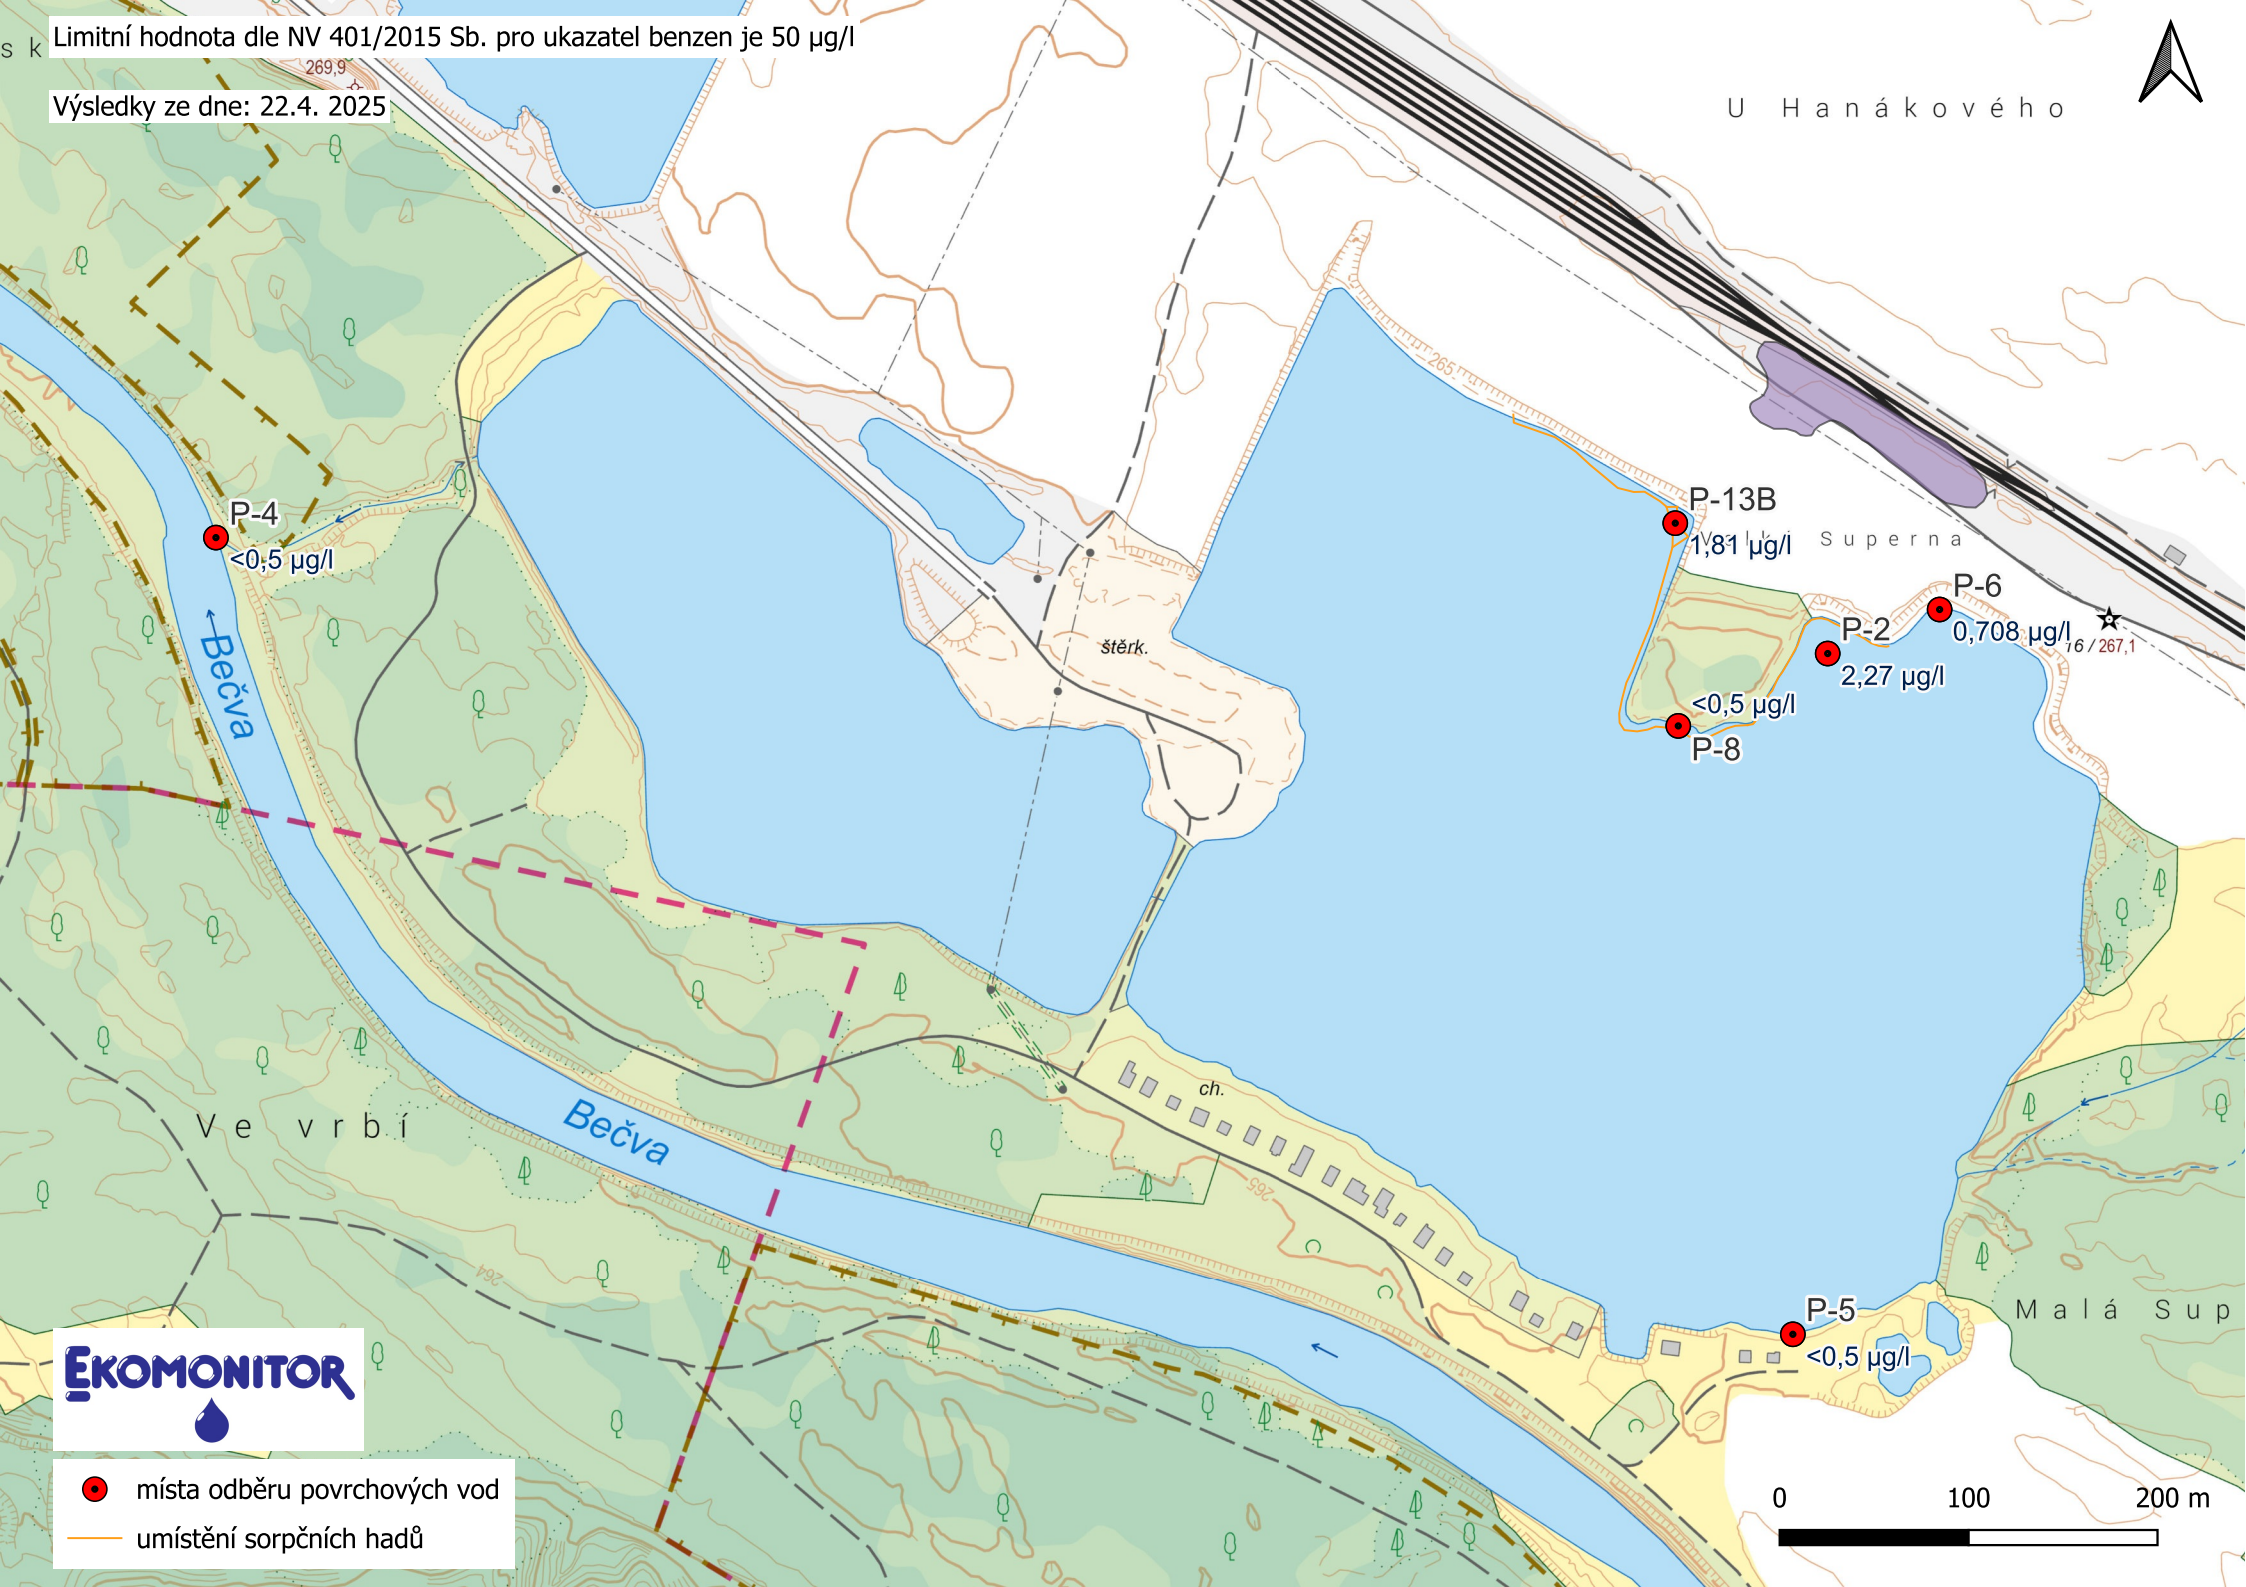
Limitní hodnota dle NV 401/2015 Sb. pro ukazatel benzen je 50 µg/l
Výsledky ze dne: 22.4. 2025
U Hanákového
P-4
<0,5 µg/l
Bečva
štěrk.
P-13B
1,81 µg/l
Superna
P-6
0,708 µg/l
P-2
2,27 µg/l
<0,5 µg/l
P-8
ch.
Ve vrbí
Bečva
P-5
<0,5 µg/l
Malá Sup
EKOMONITOR
místa odběru povrchových vod
umístění sorpčních hadů
0
100
200 m